



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2023

№ 523

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Вязники на период до 2026 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», рассмотрев протокол от 03.05.2023 № 6 проведения собрания по публичным слушаниям по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Вязники на период до 2026 года», утвержденной постановлением администрации района от 07.11.2022 № 1264 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Вязники на период до 2026 года, заключение комиссии о результатах публичных слушаний от 03.05.2023, администрация района постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования город Вязники на период до 2026 года согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:

- от 29.05.2020 № 503 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Вязники»;

- от 23.11.2020 № 1219 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Вязники на период до 2026 года»;

- от 08.09.2022 № 979 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Вязники на период до 2026 года»;

- от 07.11.2022 № 1264 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Вязники на период до 2026 года»;

- от 20.01.2023 № 44 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 07.11.2022 № 1264».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации

И.В. Зинин

Приложение
к постановлению администрации района
от 12.05.2023 № 523

**АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ВЯЗНИКИ
на период до 2026 года**

2022
ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	8
Глава 1. Краткая характеристика территории.....	8
Глава 2. Прогноз численности населения.....	12
Глава 3. Жилищное строительство.....	17
Глава 4. Социальная инфраструктура.....	19
Глава 5. Характеристика системы теплоснабжения.....	21
II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	29
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.....	29
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.....	29
Часть 2. Источники тепловой энергии.....	31
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.....	67
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....	120
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.....	121
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.....	123
Часть 7. Балансы теплоносителя.....	125
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.....	127
Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....	130
Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.....	130
Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.....	131
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	
138	
Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.....	138
Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.....	138
Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).....	142
Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому первооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	143
III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	147

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.....	147
Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....	148
Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	150
Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.....	150
Глава 5. Перспективные топливные балансы.....	151
Глава 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.....	151
Глава 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).....	151
Глава 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.....	152
Глава 9. Решения по бесхозяйным сетям.....	152
Глава 10. Перспективные балансы теплоносителя.....	
.....	152

Настоящий документ устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений, (далее - схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленными точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйствственные нужды;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйствственные нужды;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Введение

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2026 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята перспективная схема теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского поселения «Город Вязники», далее по тексту поселения, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем

теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития поселения до 2026 года;
- проект «Программа по строительству и реконструкции объектов системы коммунального теплоснабжения в городе Вязники до 2015 года»;
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;
- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

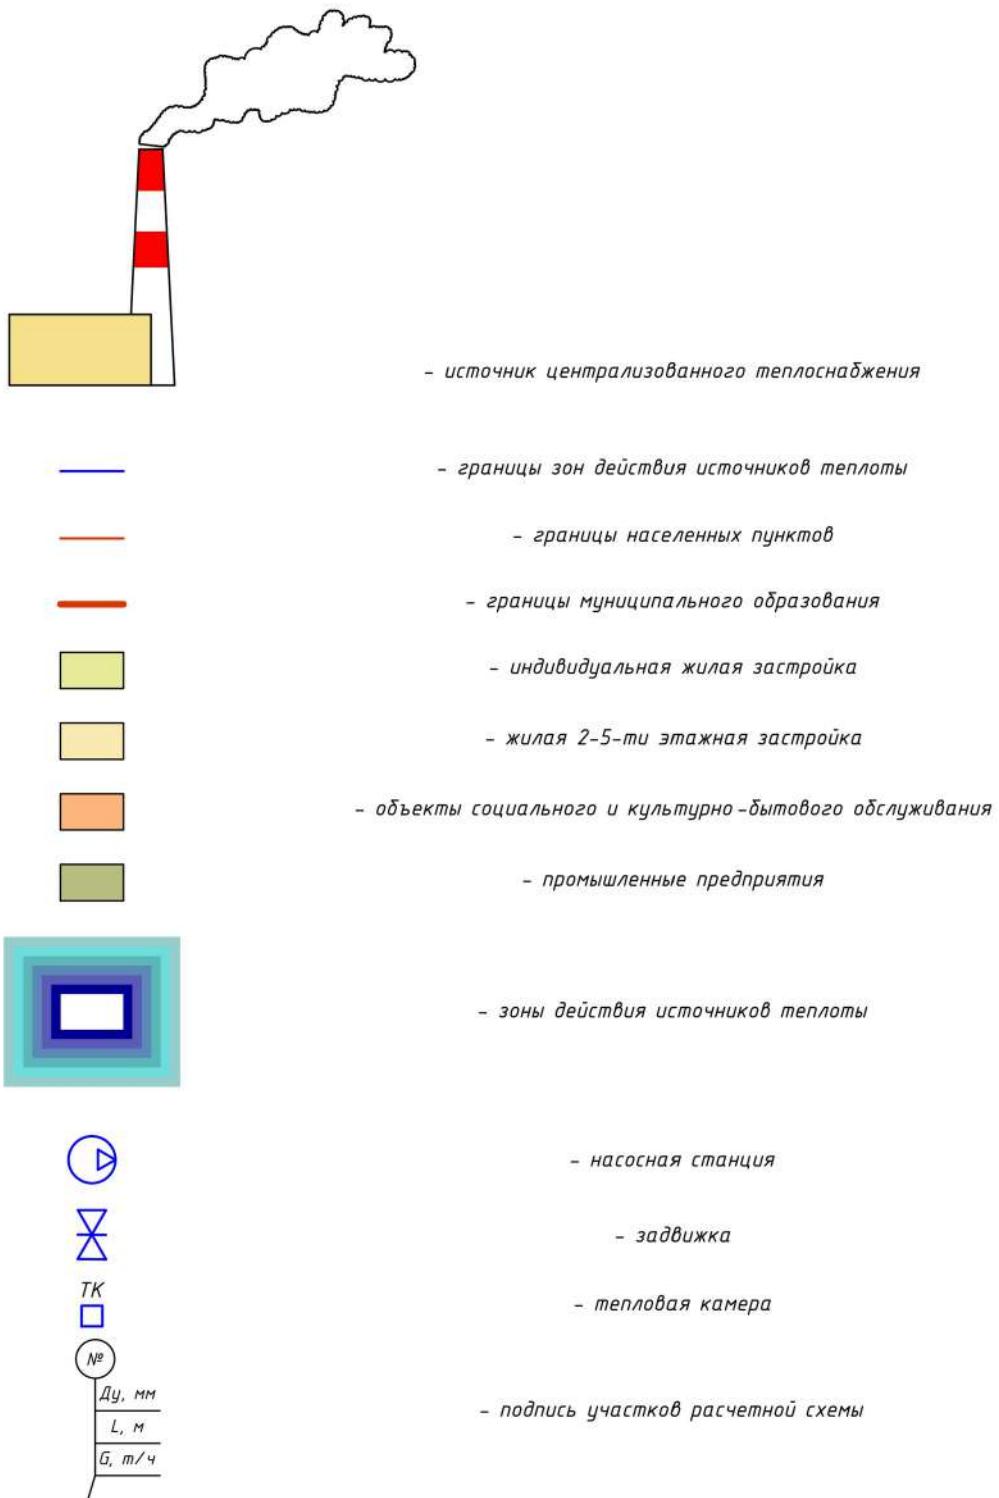


Рис. 1. Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Вязники».

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Муниципальное образование город Вязники (далее МО город Вязники) образовано законом Владимирской области № 62-ОЗ от 16.05.2005 г. «О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

Муниципальное образование город Вязники (городское поселение) расположено в северо-восточной части Вязниковского муниципального района Владимирской области.

Муниципальное образование граничит на севере – с Ивановской областью, на востоке с Городецким муниципальным районом, на юге и юго-западе с Паустовским и Октябрьским сельскими поселениями, на западе с городским поселением поселок Мстера. Площадь территории городского поселения город Вязники – 81162,58 га, что составляет 35,6 % от общей площади района.

В состав территории МО город Вязники входят 63 населенных пункта: 1 город, 4 поселка и 58 деревень (Закон Владимирской области от 10.08.2009 №111-ОЗ).

Таблица 1.1.1. Перечень населенных пунктов МО город Вязники (городское поселение) (по состоянию на 01.01.2011г.)

№п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения*, чел.	Численность временного населения**, чел.	Площадь населенного пункта, га
1.	город Вязники	41000	-	4075,0
2.	деревня Козлово	171	4	30,30
3.	поселок Бурино	152	10	47,43
4.	деревня Бурино	-	-	7,53
5.	деревня Сельцовы Деревеньки	40	2	37,87
6.	деревня Митины Деревеньки	55	4	55,72
7.	деревня Ступины Деревеньки	44	2	32,84
8.	деревня Порзамка	2	-	11,02
9.	деревня Артемково	11	5	22,33
10.	деревня Большие Удолы	26	2	20,08
11.	деревня Малые Удолы	77	7	61,8
12.	деревня Липовская Усадьба	3	2	23,09

№п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения*, чел.	Численность временного населения**, чел.	Площадь населенного пункта, га
13.	деревня Заборочье	40	5	39,5
14.	деревня Золотая Грива	6	3	11,82
15.	деревня Ивановка	7	1	25,18
16.	деревня Ново	8	3	8,22
17.	поселок Санхар	29	14	76,06
18.	деревня Борзынь	36	1	27,12
19.	деревня Коурково	180	3	62,81
20.	деревня Малые Липки	144	1	26,39
21.	деревня Большие Липки	213	1	29,36
22.	деревня Участок Липки	98	3	73,51
23.	деревня Быковка	172	-	21,16
24.	поселок Первомайский	432	4	24,15
25.	деревня Чудиново	1154	17	171,90
26.	деревня Лихая Пожня	73	1	41,33
27.	деревня Илевники	32	22	39,19
28.	деревня Аксеново	2	31	15,41
29.	деревня Брагино	1	25	8,36
30.	деревня Войново	37	23	35,98
31.	деревня Головино	4	4	5,78
32.	деревня Горемыкино	2	12	13,28
33.	деревня Данилково	70	22	45,9
34.	деревня Завражье	8	24	33,06
35.	деревня Ильина Гора	27	32	24,07
36.	деревня Комлево	2	16	41,73
37.	деревня Коширино	1	5	14,79
38.	деревня Кудрявцево	36	21	45,45
39.	деревня Кузьмино	8	30	82,00
40.	деревня Лапино	62	30	18,62
41.	деревня Лог	30	14	21,06
42.	деревня Марьино	23	22	22,53
43.	деревня Мишурово	-	1	10,11
44.	деревня Олтушево	68	62	144,51
45.	деревня Перово	236	59	164,19
46.	деревня Пески	506	19	134,40
47.	деревня Пировы Городищи	954	33	119,96

№п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения*, чел.	Численность временного населения**, чел.	Площадь населенного пункта, га
48.	деревня Реутово	1	8	4,89
49.	деревня Руделево	23	31	19,62
50.	деревня Рудильницы	47	40	50,54
51.	деревня Секерино	-	13	10,11
52.	деревня Селище	173	16	34,69
53.	деревня Сменки	2	9	18,23
54.	деревня Суйтино	16	10	16,43
55.	деревня Тополевка	3	9	11,74
56.	деревня Федурники	22	14	12,07
57.	деревня Хотиловка	2	-	17,50
58.	деревня Щекино	3	10	18,16
59.	поселок Яр	-	6	6,75
60.	деревня Лужки	-	-	14,96
61.	деревня Палкино	195	13	88,72
62.	деревня Федорково	3	-	15,32
63.	деревня Якушиха	-	-	5,85
	Итого:	46772	781	6449,48

* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** - временно проживающие 1 год и более

Административный центр городского поселения – город Вязники. В городе сконцентрирован значительный производственный потенциал, в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест.

На территории городского поселения постоянно проживают 46772 человека,

из которых 42,1% составляет население в нетрудоспособном возрасте (дети 14,1%, пенсионеры 28,0%). Доля трудоспособного населения городского поселения составляет 57,9%.

За последние 30 лет общая численность населения городского поселения в целом сократилась на 9,2%. Почти все населенные пункты, независимо от количества населения являются убывающими. В целом по поселению наименьшее сокращение численности произошло в г. Вязники –8,9% и д. Быковка – 12,2%.

Процесс сокращения численности населения городского поселения сказывается на формировании системы расселения, обуславливая замещение постоянного населения сезонным. Так, в течение последних лет без постоянного населения остаются шесть населенных пунктов: д. Мишурово, д. Реутово, д. Бурино, п. Яр, д. Лужки, д. Якушиха.

Во многих убывающих населенных пунктах число дачных хозяйств превышает число хозяйств с постоянным населением д. Аксеново, д. Брагино, д. Щекино и др.

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО г. Вязники (включая город Вязники) составила 1190,38 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 25,5 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 8,6%, частный – 90,5%, другой – 0,9%.

Сведения о жилищном фонде в муниципальном образовании город Вязники по отделениям представлен в таблице.

Таблица 1.1.2. Характеристика жилищного фонда МО город Вязники

Наименование показателей	Всего по муниципальному образованию	в том числе по территориям			
		г. Вязники	д. Чудиново с прилегающими террит-ми	д. Козлово и д. Малые Удолы с прилегающими террит-ми	д. Илевники с прилегающими террит-ми
Общая площадь жилищного фонда, всего (тыс.кв.м)	1190,38	1039,4	51,93	27,05	72,0
- муниципальный	102,71	86,7	2,95	4,05	9,0
-частный	1077,23	945,4	46,28	22,55	63,0
-другой	10,45	7,3	2,7	0,45	-
Ветхий и аварийный фонд всего (тыс.кв.м)	1,46	1,46	-	-	-
Количество граждан проживающих в ветхом и аварийном фонде (чел.)	110	110	-	-	-

Схема городского поселения город Вязники с указанием расчетных элементов территориального деления представлена на рис. 1.1.1.

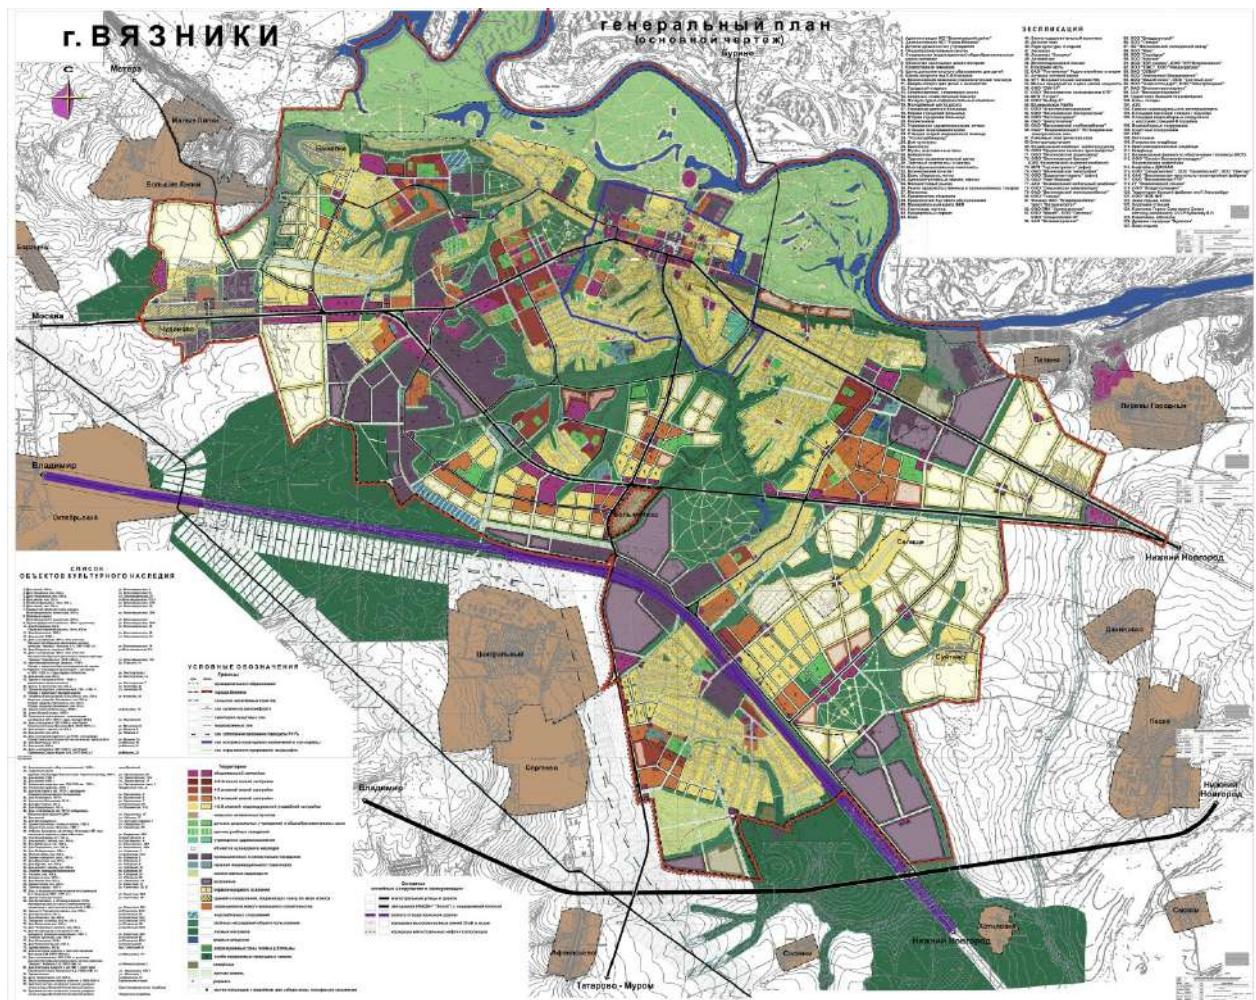


Рис. 1.1.1. Схема административного деления городского поселения город Вязники с указанием расчетных элементов территориального деления

Жилищное строительство на территории городского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья в муниципальном образовании осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. Среднегодовой объем строительства в административном центре г. Вязники значительно сократился и составляет 6,65 тыс.кв.м общей площади в год.

Глава 2. Прогноз численности населения.

На территории муниципального образования город Вязники, как и на территории Владимирской области в целом наблюдается высокий уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем смертности.

Возрастная структура городского поселения характеризуется низким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) – 14,1% и высоким лиц пенсионного возраста – 28,0%. Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения городского поселения составляет 57,9%.

На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать дальнейшего роста доли нетрудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между

трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему снижению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории городского поселения.

В соответствии с прогнозом, выполненным в рамках Схемы территориального планирования Владимирской области численность населения Вязниковского района должна снизиться к 2015 году на 11,9% и к 2028 году 37,8%. Выявленные тенденции изменения численности населения района позволяют оценить перспективную численность населения МО город Вязники. Генеральным планом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант, рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения городского поселения, отражающее уже сложившиеся тенденции:

- сохраняющийся в перспективе отрицательный показатель естественного прироста;
- незначительный размер миграционного прироста.

По данному варианту прогнозируется сокращение численности населения на 6,2% – на первую очередь реализации проекта и на 13,4 % – к расчетному сроку реализации проекта. Численность населения МО город Вязники составит:

- на первую очередь - 43870 чел.
- на расчетный срок - 40500 чел.

Второй вариант, (оптимистический), связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным увеличением миграционного притока. Он предполагает наиболее полную реализацию мероприятий концепции демографической политики во Владимирской области. Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок к последующему демографическому росту.

Необходимо создавать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

Ситуация в МО город Вязники во многом будет зависеть от политики администрации городского поселения по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций.

Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста, численность населения городского поселения город Вязники может составить:

- на первую очередь - 45250 чел.
- на расчетный срок - 43300 чел.

По данному варианту прогнозируется сокращение численности населения на 3,3% – на первую очередь реализации генплана и на 7,4 % – к расчетному сроку реализации генплана.

За базовый вариант для анализа и последующих расчетов взят прогноз численности по второму (оптимистическому) варианту. Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

Таблица 1.2.1. Итоговые показатели численности населения МО город Вязники

Численность населения (человек)	На 01.01.2011г.	Первая очередь	Расчетный срок
Численность постоянного населения (зарегистрированные, прописанные по месту жительства постоянно)	46772	45250	43300
Численность временного населения (включая дачников- сезонников)	923	923	2004

Таблица 1.2.2. Динамика численности населения МО город Вязники
по населенным пунктам (человек)

№ п/ п	Наименование населенного пункта	Исходный год		1 очередь		Расчетный срок	
		Постоянно е	Временное*	Постоянно е	Временное *	Постоянное	Временное *
1.	город Вязники	4100 0	-	39670	-	37980	-
2.	деревня Козлово	171	4	166	4	157	8
3.	поселок Бурино	152	10	147	10	140	25
4.	деревня Бурино	-	7	-	7	-	18
5.	деревня Сельцовы Деревеньки	40	2	38	2	36	4
6.	деревня Митины Деревеньки	55	4	53	4	51	64
7.	деревня Ступины Деревеньки	44	2	43	2	40	18

№ п/ п	Наименование населенного пункта	Исходный год		1 очередь		Расчетный срок	
		Постоянно е	Временное*	Постоянно е	Временное *	Постоянное	Временное *
8.	деревня Порзамка	2	2	2	2	1	6
9.	деревня Артемково	11	6	10	6	9	36
10.	деревня Большие Удолы	26	11	25	11	24	17
11.	деревня Малые Удолы	77	7	75	7	71	68
12.	деревня Липовская Усадьба	3	8	3	8	2	14
13.	деревня Заборочье	40	5	39	5	37	32
14.	деревня Золотая Грива	6	10	5	10	4	22
15.	деревня Ивановка	7	6	6	6	5	14
16.	деревня Ново	8	3	6	3	5	13
17.	поселок Санхар	29	27	27	27	25	37
18.	деревня Борзынь	36	17	35	17	33	50
19.	деревня Коурково	180	3	174	3	165	25
20.	деревня Малые Липки	144	1	139	1	132	9
21.	деревня Большие Липки	213	1	206	1	196	4
22.	Участок Липки	98	54	95	54	90	127
23.	деревня Быковка	172	-	166	-	160	-
24.	поселок Первомайский	432	4	420	4	412	12
25.	деревня Чудиново	1154	17	1120	17	1078	39
26.	деревня Лихая Пожня	73	1	71	1	67	1
27.	деревня Илевники	32	22	31	22	29	41
28.	деревня Аксеново	2	31	2	31	1	31
29.	деревня Брагино	1	25	-	25	-	25
30.	деревня Войново	37	23	36	23	34	40
31.	деревня Головино	4	4	4	4	3	4
32.	деревня Горемыкино	2	14	1	14	-	26
33.	деревня Данилково	70	22	68	22	64	48
34.	деревня Завражье	8	24	8	24	7	94
35.	деревня Ильина Гора	27	32	26	32	25	32

№ п/ п	Наименование населенного пункта	Исходный год		1 очередь		Расчетный срок	
		Постоянно е	Временное*	Постоянно е	Временное *	Постоянное	Временное *
36.	деревня Комлево	2	16	2	16	1	38
37.	деревня Коширино	1	9	1	9	-	13
38.	деревня Кудрявцево	36	21	35	21	33	53
39.	деревня Кузьмино	8	32	8	32	7	61
40.	деревня Лапино	62	30	60	30	57	79
41.	деревня Лог	30	14	29	14	27	34
42.	деревня Марьино	23	22	22	22	21	42
43.	деревня Мишурово	-	3	-	3	-	13
44.	деревня Олтушево	68	62	66	62	62	82
45.	деревня Перово	236	59	228	59	217	69
46.	деревня Пески	506	19	490	19	465	79
47.	деревня Пировы Городищи	954	33	923	33	878	88
48.	деревня Реутово	1	9	1	9	-	14
49.	деревня Руделево	23	31	21	31	20	34
50.	деревня Рудильницы	47	40	45	40	43	54
51.	деревня Секерино	-	13	-	13	-	33
52.	деревня Селище	173	16	168	16	163	20
53.	деревня Сменки	2	9	2	9	1	44
54.	деревня Суйтино	16	10	15	10	14	19
55.	деревня Тополевка	3	9	2	9	1	11
56.	деревня Федурники	22	14	20	14	19	14
57.	деревня Хотиловка	2	5	1	5	-	24
58.	деревня Щекино	3	16	2	16	1	42
59.	поселок Яр	-	9	-	9	-	9
60.	деревня Лужки	-	-	-	-	-	-
61.	деревня Палкино	195	13	190	13	187	31
62.	деревня Федорково	3	-	2	-	-	-
63.	деревня Якушиха	-	-	-	-	-	-
	Итого:	4677 2	923	45250	923	43300	2004

* - включая дачников-сезонников

Масштабы развития населенных пунктов, входящих в состав городского поселения по численности населения определены ориентировочно. Доля временного населения практически во всех населенных пунктах будет расти, это единственный способ поддержать населенные пункты в жизнеспособном состоянии.

Глава 3. Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территорий МО город Вязники, повышения экономической и миграционной привлекательности городского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства.

Развитие жилищного строительства предлагается на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов городского поселения за границами зон планировочных ограничений.

В результате естественной убыли населения и нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

Таблица 1.3.1. Перечень территорий резервируемых под индивидуальное жилищное строительство (без г. Вязники)

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь территории застройки, га	Количество участков	Размещающее население
1.	деревня Козлово	1,0	4	10
2.	поселок Бурино	4,0	15	37
3.	деревня Бурино	3,0	11	28
4.	деревня Сельцовы Деревеньки	0,5	2	5
5.	деревня Митины Деревеньки	15,0	60	150
6.	деревня Ступины Деревеньки	4,0	16	40
7.	деревня Порзамка	0,8	3	7
8.	деревня Артемково	7,0	28	70
9.	деревня Большие Удолы	1,0	4	10
10.	деревня Малые Удолы	15,2	61	152
11.	деревня Липовская Усадьба	1,2	5	12
12.	деревня Зaborочье	7,0	27	27
13.	деревня Золотая Грива	3,0	11	67
14.	деревня Ивановка	1,6	6	15

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь территории застройки, га	Количество участков	Размещае мое население
15.	деревня Ново	2,6	10	25
16.	поселок Санхар	1,5	6	6
17.	деревня Борзынь	7,5	30	75
18.	деревня Коурково	5,5	22	55
19.	деревня Малые Липки	2,2	8	20
20.	деревня Большие Липки	0,8	3	7
21.	деревня Участок Липки	19,3	73	182
22.	Деревня Быковка	-	-	-
23.	поселок Первомайский	2,3	8	20
24.	деревня Чудиново	5,9	22	55
25.	Деревня Лихая Пожня	-	-	-
26.	деревня Илевники	4,9	19	47
27.	деревня Аксеново	-	-	-
28.	деревня Брагино	-	-	-
29.	деревня Войново	4,4	17	43
30.	деревня Головино	-	-	-
31.	деревня Горемыкино	2,6	10	25
32.	деревня Данилково	6,8	26	65
33.	деревня Завражье	18,0	70	175
34.	деревня Ильина Гора	-	-	-
35.	деревня Комлево	5,5	22	55
36.	деревня Коширино	0,8	3	7
37.	деревня Кудрявцево	8,0	32	80
38.	деревня Кузьмино	7,0	28	70
39.	деревня Лапино	12,5	49	122
40.	деревня Лог	5,0	20	50
41.	деревня Марьино	5,0	20	50
42.	деревня Мишурово	2,6	10	25
43.	деревня Олтушево	5,0	20	50
44.	деревня Перово	2,6	10	25
45.	деревня Пески	15,6	60	150
46.	деревня Пировы Городищи	13,8	55	137
47.	деревня Реутово	1,0	4	10
48.	деревня Руделево	0,8	3	7
49.	деревня Рудильницы	3,5	14	35
50.	деревня Секерино	5,0	20	50
51.	деревня Селище	1,0	4	10
52.	деревня Сменки	8,5	34	85

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь территории застройки, га	Количество участков	Размещае мое население
53.	деревня Суйтино	2,3	9	22
54.	деревня Тополовка	0,5	2	5
55.	деревня Федурники	-	-	-
56.	деревня Хотиловка	4,4	17	42
57.	деревня Щекино	6,0	25	62
58.	Поселок Яр	-	-	-
59.	деревня Лужки	-	-	-
60.	деревня Палкино	5,0	18	45
61.	деревня Федорково	-	-	-
62.	деревня Якушиха	-	-	-
	Итого:	270,0	1056	2624

Несмотря на тенденцию уменьшения численности населения, острота жилищной проблемы не снижается. Предлагаемые территории под индивидуальное жилищное строительство (270 га) способны вместить ориентировочно 1056 усадебных участков или 110-130 тыс.кв.м общей площади и расселить порядка 2624 чел.

Глава 4. Социальная инфраструктура

На территории городского поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в наиболее густонаселённых пунктах, таких как д. Пировы Городищи, д. Козлово, д. Палкино, д. Пески и д. Чудиново. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, необходимо обеспечить удобными связями с близлежащими центрами социального тяготения.

88% населения городского поселения проживает в центре повседневного обслуживания и населенных пунктах, находящихся в благоприятной пешеходной доступности (2 км). 10% населения проживает в населенных пунктах, имеющих лишь единичные объекты культурно-бытового обслуживания, и 2% населения проживает в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания.

В современных условиях прогноз развития сферы обслуживания смещается от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным аспектам по резервированию участков (инвестиционных площадок) под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов и т.п.).

Генеральным планом предлагается:

Административно-управленческие учреждения сохраняются в г. Вязники, д. Чудиново, д. Малые Удолы, д. Палкино, д. Пировы Городищи и д. Илевники;

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городском поселении детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Фактическое использование детских дошкольных учреждений в поселении составляет 80%,

наполняемость школ - 63%. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории поселения и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности. Резервируются территории под образовательные учреждения в д. Палкино (детский сад), д. Участок Липки (детский сад), д. Перово (школа, детский сад).

Кроме того, в настоящее время в городском поселении слабая материально-техническая оснащенность образовательных учреждений, изношенность зданий образовательных учреждений составляет более 50%. Необходимо оснащать образовательные учреждения необходимым оборудованием, предоставлять доступные качественные образовательные услуги на современном уровне.

На территории городского поселения расположены: МУЗ «Вязниковская ЦРБ», в состав которой входят поликлиники №1 и №2, детская поликлиника, противотуберкулезное, инфекционное отделения (г. Вязники), Козловская амбулатория, Мало-Удольский, Буринский ФАПы и МУЗ «Нововязниковская районная больница», в состав которой входят Перовский, Пирево-Городищенский, Рудильницкий и Песковский ФАПы, ФАП в д. Чудиново, ФАП в д. Коурково (письмо от 06.06.2011г. №1015/02-09). Население городского поселения не полностью (80%) обеспечено услугами здравоохранения, как по радиусу транспортной доступности, так и по количеству койко-мест.

Генеральным планом намечается увеличение ёмкости учреждений здравоохранения на существующих площадках. Дополнительная потребность в больничных койках составит 260 коек. Поликлинических учреждений на перспективу дополнительно потребуется 170 пос/см. Объекты здравоохранения сохраняются в д. Козлово-Палкино (амбулатория), в д. Малые Удолы, п. Бурино, д. Перово, д. Пиревы-Городищи, д. Песково, д. Рудильницы, д. Чудиново, д. Коурково (ФАПы). До 2016 года запланировано проведение капитального ремонта МУЗ «Вязниковская ЦРБ» и ФАП в д. Пирево-Городищи.

Генеральным планом г. Вязники предусмотрено строительство здания станции скорой медицинской помощи в городе Вязники на 25 тысяч вызовов в год, оснащенного транспортом, медицинским оборудованием и аппаратурой.

Уровень обеспеченности учреждениями культуры в городском поселении г. Вязники составляет по клубам - 66%, по библиотекам – 90 %. Материально-техническая база сферы культуры нуждается в серьезной реконструкции и ремонте. Кроме того, дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 1840 мест. Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д. Генеральным планом г. Вязники предлагалось строительство Молодежного центра досуга в г. Вязники.

Реальные объемы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями городского поселения. На период расчетного срока предусматривается строительство спортивного комплекса со спортзалом и бассейном в г. Вязники, а также резервируются территории под

спортивные сооружения в д. Коурково, д. Чудиново, д. Пески. Предлагается возрождение и развитие спортивно-оздоровительной базы «Порзамка».

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями, проектом выделены планируемые территории общественно-деловой застройки. Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам в населенных пунктах в локальных местах скопления населения;

Генеральным планом предлагается строительство торгово-развлекательного центра в г. Вязники.

Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в административном центре городского поселения г. Вязники, а также в д. Малые Удолы, д. Ильина Гора, д. Пировы Городищи, д. Пески.

Кроме того, генеральным планом предлагается осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

Глава 5. Характеристика системы теплоснабжения

В МО город Вязники теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом около 80,5-ти % существующего жилищного фонда оборудовано центральным отоплением.

В городе используется как закрытая двухтрубная система теплоснабжения с приготовлением горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах, так и четырехтрубная с приготовлением горячей воды в котельных. Схема подачи теплоносителя тупиковая, используется, как правило, отопительный температурный график 95-70⁰С. Прокладка сетей преимущественно подземная, но сложный рельеф местности и большой срок работы, не менее 20-ти лет является основанием надземной прокладки части трубопроводов.

Практически все установленное оборудование в котельных отработало 30 и более лет и имеет значительный износ. Тепловые сети необходимо реконструировать с использованием современных технологий и материалов.

Централизованные источники теплоснабжения:

I. Котельные МУП Вязниковского района «Фонд»:

1. Котельная ул. Свердлова;
2. Котельная «Кадров»;
3. Котельная мкрн. Нововязники ул. К. Маркса;
4. Котельная мкрн. Нововязники ул. Текстильная;
5. Котельная ул. Молодежная;
6. Котельная ул. Чехова;

7. Котельная ул. Герцена;
 8. Котельная мкрн. Толмачево;
 9. Котельная мкрн. Текмаш;
 11. Котельная «Сенькова»;
 12. Котельная мкрн. Ефимьево;
 13. Котельная ул. Комсомольская;
 14. Котельная «Пищевик»;
 15. Котельная мкрн. Дечинский;
 16. Котельная д. Чудиново;
 17. Котельная ул. Кутузова;
 18. Котельная «Орион»;
 19. Котельная д. Козлово;
- II. 20. Котельная ООО «Тепло»;
- III. 21. Котельная ОАО «Вязниковский льняной комбинат»;
- IV. 22. Котельная ООО «Энергетик» (бывшая ОАО Предприятие им. Парижской коммуны);
- V. 23. Котельная ОАО «Нововязниковское РТП»;
- VI. 24. Котельная ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области;
- VII. 25. Котельная ст. Вязники (Владимирский участок Горьковского регионального центра Дирекции тепловодоснабжения ГЖД).

Теплоснабжение потребителей осуществляется также ряд мелких и автономных котельных.

Перечень котельных МО город Вязники с прогнозом выработки тепла и потребности в топливе на 2020 г. представлен в табл. 1.5.1.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Таблица 1.5.1. Прогнозная потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии, на 2023 год

II. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Таблица 2.1.1. Краткая характеристика системы теплоснабжения МО город Вязники

Наименование котельной	Схема отпуска тепла	Теплоноситель и его параметры	Вид топлива	Сведения по основному основному			Подключенная нагрузка, Гкал/ч			Протяженность тепловых сетей	Процент износа	
				марки котлов	количество	установленная мощность, Гкал/ч	всего	на отопление и вентиляцию	на ГВС		основного оборудования	магистральных тепловых сетей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кот. Свердлова (ул. Свердлова)	закрытая	вода 95/70	газ	Тула	3	2,07	0,394	0,388	0,006	1208	100	100
кот. Толмачево (ул.Миурина)	закрытая	вода 95/70	газ	Термотехник ТТ-100	2	4,30	4,02	3,902	0,118	2524,5		100
кот. Орион (ул. Советская)	закрытая	вода 95/70	газ	Факел	2	1	0,185	0,197	0	266	100	100
кот. Чехова (ул. Чехова)	закрытая	вода 95/70	газ	ДКВР 10/13 Термотехник ТТ-100	3 1	17,1 1,29	10,750	10,354	0,396	9848	77,6	99,5
кот. Герцена (ул. Герцена)	закрытая	вода 95/70	газ	КВГ-4,65/150	2	7,996	3,24	3,24	0	3164	95,5	100
кот.Комсомольская (ул.Комсомольская)	закрытая	вода 95/70	газ	Факел Братск	7 3	6,02 2,4	4,189	4,189	0	2922	68,8	100
кот. Молодежная (ул.Молодежная)	закрытая	вода 95/70	газ	Ланкашир Факел Братск	1 6 1	1,547 5,16 0,8	3,289	3,217	0,072	4104	100	100
кот. Кутузова (ул. Кутузова)	закрытая	вода 95/70	газ	Братск-1Г Универсал	1 2	0,68 0,8	1,48	0,597	0	767	100	100
кот. Текмаш (ул.Металлистов)	закрытая	вода 95/70	газ	Термотехник ТТ-100	4,3	2	4,02	3,902	0,118	3117,5	89	100
кот. Кадров (ул. Кадров)	закрытая	вода 95/70	газ	Энергия-6	4	1,16	0,378	0,361	0,017	544	96,5	100
кот. К. Маркса (ул. К. Маркса)	закрытая	вода 95/70	газ	KCBa-1,25	2	2,15	2,15	2,15	0	2780	29,3	100
кот.Текстильная (ул.Текстильная)	закрытая	вода 95/70	газ	KCBa-1,25	2	2,15	1,122	1,122	0	2020	21,1	100
кот. Ефимьево (м-н Ефимьево)	закрытая	вода 95/70	газ	VK-1500 Вулкан	6	9	5,98	5,643	0,337	2780	100	99,7
кот. Пищевик	закрытая	вода 95/70	газ	Факел	3	2,58	1,155	1,155	0	1305		
кот. Сенькова (ул. Сенькова)	закрытая	вода 95/70	газ	ДОН-40	2	0,068	0,063	0,063	0		27,1	

№ п/п	Название котельной	Муниципа- льный район	Муниципа- льное образовани е	Фактическ ий адрес	Вид деятељнос ти	Период работы	Автомати- зированная	Установле- ная мощность котельной, Гкал/ч	Располагае мая мощность котельной, Гкал/ч	Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч	Дата ввода в эксплуатац ию	Год последнего капремонта	Первонача льная стоимость, тыс. руб	Присоединенная тепловая нагрузка		Производство тепловой энергии с коллектором (год), Гкал	Отпуск тепловой энергии с коллектором (год), Гкал	Полезный отпуск тепловой энергии (год)	Основан ие эксплуатации	Дата начала управлени я	
														потребител и	потери в тепловых сетях						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	" Текмаш"	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Металлист ов	ГВС и Теплоснаб жение	круглогоди чная	Нет	18,48	16,41	16,22	01.01.1950	1950	829,87	0,00	2,76		16324,35	15915,10	14227,30	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
2	ул. Молодежн ая	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Молодежн ая	ГВС и Теплоснаб жение	круглогоди чная	Нет	8,44	5,90	5,80	01.01.1972	1972	252,77	0,00	1,57		11837,75	11758,45	9688,00	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
3	ул. Свердлова	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Свердлова	ГВС и Теплоснаб жение	круглогоди чная	Нет	1,82	1,42	1,39	01.01.1961	1961	189,97	0,00	0,20		1858,34	1843,47	1173,00	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
4	ул. Кадров	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Кадров	ГВС и Теплоснаб жение	круглогоди чная	Нет	1,17	0,56	0,55	01.01.1973	1973	275,30	0,00	0,24		1581,53	1562,65	1333,90	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
5	ул. Кутузова	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Кутузова	Теплоснаб жение	сезонная	Нет	1,26	0,88	0,87	01.01.1963	2009	184,32	0,00	0,24		1895,07	1882,77	1493,90	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
6	ул. Чехова	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Чехова	ГВС и Теплоснаб жение	круглогоди чная	Нет	23,15	20,27	17,44	01.01.1963	2011	359,39	0,00	5,50		38533,20	38162,10	31645,40	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
7	ул. Герцена	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Герцена	Теплоснаб жение	сезонная	Нет	9,30	8,34	8,25	01.01.1990	1990	472,41	0,00	1,56		9719,30	9564,18	8251,70	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
8	" Орион"	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Советская	Теплоснаб жение	сезонная	Нет	2,00	1,22	1,20	01.01.1981	1981	168,29	0,00	0,09		528,12	517,55	446,60	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
9	" Толмачево "	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Микуринс кая	ГВС и Теплоснаб жение	круглогоди чная	Нет	7,68	6,99	6,91	01.01.1995	1995	1509,55	0,00	2,06		13151,86	13028,76	11975,50	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
10	" Ярополье"	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Совхозная	Теплоснаб жение	сезонная	Нет	3,00	1,80	1,77	01.01.1995	1995	1077,94	0,00	0,16		1617,82	1585,32	1130,40	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
11	ул. Сенькова	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Сенькова	Теплоснаб жение	сезонная	Да	0,69	0,32	0,32	01.01.2004	2004	100,00	74,52	0,03		215,41	213,70	213,70	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
12	ул. К. Маркса	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. К. Маркса	Теплоснаб жение	сезонная	Нет	2,16	2,10	2,07	01.01.2004	2004	4311,09	3126,91	0,97		6263,20	623,05	5256,80	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006
13	ул. Текстильн ая	Вязниковс кий муниципал ьный район	Город Вязники	г. Вязники ул. Текстильн ая	Теплоснаб жение	сезонная	Нет	2,16	2,10	2,07	01.01.2002	2002	2412,65	1638,27	0,63		3607,76	3588,32	2724,90	Безвозме здное пользова ние	02.10.2006

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии МО г. Вязники представлено в табл. 2.1.2.

Показатели	Значения
1. Котельная ул. Кутузова	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <p>Водогрейный котел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Братск-1Г, 1 шт., 01.01.1976 г.; Производительность по паспорту 0,68 Гкал/ч • Универсал-6М, 2 шт. 01.01.1978 г.; Производительность по паспорту 0,4+0,4 = 0,8 Гкал/ч <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • № 1 насос К100-65-200 – 1 шт.; $Q = 100 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 80 \text{ м}$, асинхронный электродвигатель • № 2 насос К80-65-160 – 1 шт.; $Q = 50 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 98 \text{ м}$, асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дымосос; • Вентилятор. <p>Водоподготовка – отсутствует</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 1,48 Гкал/ч, (1,73 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 0,883 Гкал/ч, (1,027 МВт); подключенная нагрузка 0,597 Гкал/ч, (0,694 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 1,48 Гкал/ч, (1,73 МВт), Производство тепловой энергии 1643,33 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 1631,83 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 1238,92 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1963 г.

Показатели	Значения
1. Котельная ул. Кутузова	
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен наличием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
2. Котельная Орион	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: Водогрейный котел</p> <ul style="list-style-type: none"> Факел, 2 шт., 01.01.1997 г.; Производительность по паспорту $1,0+1,0=2,0$ Гкал/ч <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> № 1 насос К 45/55– 2 шт.; $Q = 45 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 55 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=11,0 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель № 2 насос ЗК 20/30 – 3 шт.; $Q = 20 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 30 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=4,0 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вентилятор В2 – 2 шт. $L = 2000 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 55 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=1,20 \text{ кВт}$ Дымосос Д3,5 – 2 шт. $L = 3500 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 55 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=5,00 \text{ кВт}$ <p>Водоподготовка – отсутствует</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 2,00 Гкал/ч (2,32 МВт).

Показатели	Значения
2. Котельная Орион	
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 1.22 Гкал/ч, (1,42 МВт); подключенная нагрузка 0,09 Гкал/ч, (0,11 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 1,20 Гкал/ч, (1,01 МВт), Производство тепловой энергии 528.116 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 517.546 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 446,6 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1981 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
3. Котельная ул. Свердлова	
а) структура основного оборудования;	Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел <ul style="list-style-type: none"> • Тула-3, 3 шт., 01.01.1978 г.; Производительность по паспорту $0,69 \times 3 = 2,07$ Гкал/ч

Показатели	Значения
3. Котельная ул. Свердлова	
	<p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> № 1 насос К 45/65 – 1 шт.; $Q = 45 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 65 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 11,0 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель № 2 насос К 20/30 – 1 шт.; $Q = 20 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 30 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 5,0 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель № 3 насос ИК 50-32-125 – 1 шт.; $Q = 12,5 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 21 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 1,6 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вентилятор Дымосос <p>Водоподготовка – отсутствует</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 2,07 Гкал/ч, (2,4 МВт);
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 1,676 Гкал/ч, (1,942 МВт); подключенная нагрузка 0,394 Гкал/ч, (0,458 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 2,07 Гкал/ч, (2,4 МВт), Производство тепловой энергии 1679,21 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 1665,10 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 1154,63 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1961 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному

Показатели	Значения
3. Котельная ул. Свердлова	
обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
5. Котельная «Кадров»	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: Водогрейный котел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Энергия-6, 4 шт., 01.01.1973 г.; Производительность по паспорту $0,29 \times 4 = 1,16$ Гкал/ч <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • № 1,2,3 насос К 45/30 - 3 шт. сетевой, ГВС; $Q = 45 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 32 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 7,5; 7,5; 6,5 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель • № 4 насос 1 К20/30 - 1 шт. ГВС; $Q = 20 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 30 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 3,5$; асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вентилятор • Дымосос • Водоподготовка – отсутствует
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 1.16 Гкал/ч, (1,35 МВт);
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 0,782 Гкал/ч, (0,91 МВт); подключенная нагрузка 0,378 Гкал/ч, (0,44 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на	Мощность источника тепловой энергии нетто 1,16 Гкал/ч, (1,35 МВт);

Показатели	Значения
5. Котельная «Кадров»	
собственные и хозяйственныиe нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Производство тепловой энергии 2251,18 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 2220,81 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 1541,71 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1973 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
6. Котельная К. Маркса	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <p>Водогрейный котел</p> <ul style="list-style-type: none"> • КВа-1,25, 2 шт., 01.01.2003 г.; Производительность по паспорту $1,075 \times 2 = 2,15$ Гкал/ч <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • № 1 насос КМЛ 80-160-2 - 2 шт. сетевой; $Q = 40 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 33,5 \text{ м}$,

Показатели	Значения
6. Котельная К. Маркса	
	<p>$N_{дв}=7,5\text{кВт}$ асинхронный электродвигатель</p> <ul style="list-style-type: none"> № 3 насос K100-80-160-2 - 1 шт.сетевой; $Q = 100 \text{ м}^3/\text{ч}, H = 32 \text{ м},$ $N_{дв}=7,5\text{кВт}$ асинхронный электродвигатель № 4 насос WILO IL 100/145 - 1 шт. сетевой; $Q = 100 \text{ м}^3/\text{ч}, H = 23 \text{ м},$ $N_{дв}=11\text{кВт}$ асинхронный электродвигатель № 5 насос 1 K20/30 - 1 шт. подпиточный; $Q = 20 \text{ м}^3/\text{ч}, H = 30 \text{ м},$ $N_{дв}=3,5;$ асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вентилятор Дымосос Водоподготовка – отсутствует
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 2.15 Гкал/ч, (2,5 МВт);
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 0 Гкал/ч, (0 МВт); подключенная нагрузка 2,15 Гкал/ч, (2,5 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 2,15 Гкал/ч, (2,50 МВт); Производство тепловой энергии 5016,91 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 4986,66 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 4742,12 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой	Регулирование отпуска тепловой энергии от

Показатели	Значения
6. Котельная К. Маркса	
энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения	
7. Котельная п. Нововязники «Текстильная»		
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: Водогрейный котел</p> <ul style="list-style-type: none"> • КСВа-1,25 Г(Гн), 2 шт., 01.01.2002 г.; Производительность по паспорту $1,075 \times 2 = 2,15$ Гкал/ч <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • № 1 насос КМЛ 80-160-2 - 1 шт. сетевой; $Q = 100 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 32 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=15,0 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель • № 2, 3 насос К 100-65-20 - 2 шт. сетевой; $Q = 100 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=30,0 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель • № 4 насос 1К 20/30 - 1 шт. сетевой; $Q = 20 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 30 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=3,5 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вентилятор • Дымосос • Водоподготовка – отсутствует 	
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного	Установленная тепловая мощность 2.15 Гкал/ч, (2,5 МВт);	

Показатели	Значения
7. Котельная п. Нововязники «Текстильная»	
оборудования и теплофикационной установки;	
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 0,93 Гкал/ч, (1,195 МВт); подключенная нагрузка 1,22 Гкал/ч, (1,305 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 2,15 Гкал/ч, (2,50 МВт); Производство тепловой энергии 2785,9 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 2771,39 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 2486,01 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
8. Котельная ул. Молодёжная	
а) структура основного оборудования;	Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел

Показатели	Значения																																																								
8. Котельная ул. Молодёжная																																																									
	<ul style="list-style-type: none"> «Факел», 6 шт., 01.01.1990-2019 г.; Производительность по паспорту $0,86 \times 6 = 5,16$ Гкал/ч «Братск», 1 шт., 01.01.1990г.; Производительность по паспорту 0,8 Гкал/ч; «Ланкаширский», 1 шт., 01.01.1990-2019 г.; Производительность по паспорту 1,547 Гкал/ч; <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> № 1 насос Д 320-50 - 2 шт. сетевой; $Q = 320 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=55,0 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель № 2 насос К-100-65-200 - 2 шт. ГВС; $Q = 100 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=15,0 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель № 3 насос К-45/30 - 1 шт. подпитывающий; $Q = 45 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 30 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=7,5 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количеств о, шт</th> <th>Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$</th> <th>Напор, м вод. ст.</th> <th>Тип электродвигателя</th> <th>Мощнос ть электродвигате ля, кВт</th> <th>Скорость вращени я, об/мин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Дымосос Д 3,5</td> <td>5</td> <td>4300,00</td> <td>0,03</td> <td>асинхронный</td> <td>4,00</td> <td>1410,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Дымосос Д 3,5</td> <td>1</td> <td>4300,00</td> <td>0,03</td> <td>асинхронный</td> <td>4,00</td> <td>1410,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Дымосос ВДН-9</td> <td>1</td> <td>9500,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>11,00</td> <td>965,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Вентилятор ДН 2,5</td> <td>3</td> <td>4,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>1,50</td> <td>2860,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Вентилятор ДН 2,5</td> <td>3</td> <td>3,80</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>1,10</td> <td>2860,00</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Водоподготовка – отсутствует <p>б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;</p> <p>Установленная тепловая мощность 7,507 Гкал/ч, (8,73 МВт);</p> <p>в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;</p> <p>Располагаемая тепловая мощность 4,218 Гкал/ч, (4,905 МВт); подключенная нагрузка 3,289 Гкал/ч, (3,825 МВт)</p> <p>г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;</p> <p>Мощность источника тепловой энергии нетто 7,507 Гкал/ч, (8,73 МВт); Производство тепловой энергии 11191,21 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 11093,17 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 6939,21 Гкал/год.</p> <p>д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего</p> <p>Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972 г.</p>	Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)								№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощнос ть электродвигате ля, кВт	Скорость вращени я, об/мин	1	Дымосос Д 3,5	5	4300,00	0,03	асинхронный	4,00	1410,00	2	Дымосос Д 3,5	1	4300,00	0,03	асинхронный	4,00	1410,00	3	Дымосос ВДН-9	1	9500,00	0,01	асинхронный	11,00	965,00	4	Вентилятор ДН 2,5	3	4,00	0,01	асинхронный	1,50	2860,00	5	Вентилятор ДН 2,5	3	3,80	0,01	асинхронный	1,10	2860,00
Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)																																																									
№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощнос ть электродвигате ля, кВт	Скорость вращени я, об/мин																																																		
1	Дымосос Д 3,5	5	4300,00	0,03	асинхронный	4,00	1410,00																																																		
2	Дымосос Д 3,5	1	4300,00	0,03	асинхронный	4,00	1410,00																																																		
3	Дымосос ВДН-9	1	9500,00	0,01	асинхронный	11,00	965,00																																																		
4	Вентилятор ДН 2,5	3	4,00	0,01	асинхронный	1,50	2860,00																																																		
5	Вентилятор ДН 2,5	3	3,80	0,01	асинхронный	1,10	2860,00																																																		

Показатели	Значения
8. Котельная ул. Молодёжная	
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
9. Котельная ул. Чехова	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: Водогрейный котел</p> <ul style="list-style-type: none"> ДКВР 10/13, 3 шт., 01.01.1981 г.; Производительность по паспорту $5,7 \times 3 = 15,51$ Гкал/ч; «ТермоТехник» ТТ 100, 1 шт, 01.01.2018; Производительность по паспорту 1,29 Гкал/ч; <p>Теплообменное оборудование: Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> № 1 насос Д 315-50 - 1 шт. сетевой; $Q = 315 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 75,0 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель № 2,3 насос Wilo IPL 65/115 - 2 шт. ГВС; $Q = 52 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 14,1 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 1,5 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель

Показатели	Значения																																																																																																																														
9. Котельная ул. Чехова																																																																																																																															
	<ul style="list-style-type: none"> № 4,5 насос Wilo IPL 50/210 - 2 шт. ГВС; Q = 58 м³/ч, H = 54 м, N_{дв}=11кВт асинхронный электродвигатель № 6 насос ЗК-6 - 1 шт. подпиточный; Q = 60 м³/ч, H = 55 м, N_{дв}=15кВт асинхронный электродвигатель № 7 насос K45/30 - 1 шт. подпиточный; Q = 45 м³/ч, H = 30 м, N_{дв}=11кВт асинхронный электродвигатель № 8,9 насос Д620-70 - 2 шт. сетевой; Q = 620 м³/ч, H = 70 м, N_{дв}=90кВт асинхронный электродвигатель № 10,11 насос К160-30 - 2 шт. насосная; Q = 160 м³/ч, H = 30 м, N_{дв}=30кВт асинхронный электродвигатель № 12,13 насос К45/30 - 2 шт. насосная; Q = 45 м³/ч, H = 30 м, N_{дв}=7,5кВт асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Вытяжные и приточные вентиляторы</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количества, шт.</th> <th>Производительность, м³/ч</th> <th>Напор, м вод. ст.</th> <th>Тип электродвигателя</th> <th>Мощность, кВт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Дымосос ДН -12,5</td> <td>1</td> <td>26100,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Дымосос ДН -12,5</td> <td>1</td> <td>26100,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Дымосос ДН -12,5</td> <td>1</td> <td>26100,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Вентилятор ВДН -</td> <td>2</td> <td>13100,00</td> <td>0,02</td> <td>асинхронный</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Вентилятор ВЦП 7-</td> <td>1</td> <td>13100,00</td> <td>0,02</td> <td>асинхронный</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Добавить вентилятор</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количества, шт.</th> <th>Производительность, м³/ч</th> <th>Напор, м вод. ст.</th> <th>Тип электродвигателя</th> <th>Мощность электродвигателя, кВт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Дымосос ДН -12,5</td> <td>1</td> <td>26100,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Дымосос ДН -12,5</td> <td>1</td> <td>26100,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Дымосос ДН -12,5</td> <td>1</td> <td>26100,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Вентилятор ВДН -</td> <td>2</td> <td>13100,00</td> <td>0,02</td> <td>асинхронный</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Вентилятор ВЦП 7-</td> <td>1</td> <td>13100,00</td> <td>0,02</td> <td>асинхронный</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Водоподготовка</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоочистка)</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количества, шт.</th> <th>Производительность, м³/ч</th> <th>Диаметр, мм</th> <th>Объем, м³</th> <th>Поверхность, м²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Антинакипной</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td>1000,00</td> <td>16,49</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Антинакипной</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td>1000,00</td> <td>16,49</td> <td>0,79</td> </tr> </tbody> </table>	Вытяжные и приточные вентиляторы							№ п/п	Наименование	Количества, шт.	Производительность, м³/ч	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	1	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	30,00	2	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	55,00	3	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	13,00	4	Вентилятор ВДН -	2	13100,00	0,02	асинхронный	18,00	5	Вентилятор ВЦП 7-	1	13100,00	0,02	асинхронный	18,00	Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)							№ п/п	Наименование	Количества, шт.	Производительность, м³/ч	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощность электродвигателя, кВт	1	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	30,00	2	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	55,00	3	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	13,00	4	Вентилятор ВДН -	2	13100,00	0,02	асинхронный	18,00	5	Вентилятор ВЦП 7-	1	13100,00	0,02	асинхронный	18,00	Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоочистка)							№ п/п	Наименование	Количества, шт.	Производительность, м³/ч	Диаметр, мм	Объем, м³	Поверхность, м²	1	Антинакипной	1	350,00	1000,00	16,49	0,79	2	Антинакипной	1	350,00	1000,00	16,49	0,79
Вытяжные и приточные вентиляторы																																																																																																																															
№ п/п	Наименование	Количества, шт.	Производительность, м³/ч	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощность, кВт																																																																																																																									
1	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	30,00																																																																																																																									
2	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	55,00																																																																																																																									
3	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	13,00																																																																																																																									
4	Вентилятор ВДН -	2	13100,00	0,02	асинхронный	18,00																																																																																																																									
5	Вентилятор ВЦП 7-	1	13100,00	0,02	асинхронный	18,00																																																																																																																									
Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)																																																																																																																															
№ п/п	Наименование	Количества, шт.	Производительность, м³/ч	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощность электродвигателя, кВт																																																																																																																									
1	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	30,00																																																																																																																									
2	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	55,00																																																																																																																									
3	Дымосос ДН -12,5	1	26100,00	0,01	асинхронный	13,00																																																																																																																									
4	Вентилятор ВДН -	2	13100,00	0,02	асинхронный	18,00																																																																																																																									
5	Вентилятор ВЦП 7-	1	13100,00	0,02	асинхронный	18,00																																																																																																																									
Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоочистка)																																																																																																																															
№ п/п	Наименование	Количества, шт.	Производительность, м³/ч	Диаметр, мм	Объем, м³	Поверхность, м²																																																																																																																									
1	Антинакипной	1	350,00	1000,00	16,49	0,79																																																																																																																									
2	Антинакипной	1	350,00	1000,00	16,49	0,79																																																																																																																									
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 18,39 Гкал/ч, (21,39 МВт);																																																																																																																														
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 7,64 Гкал/ч, (8,888 МВт); подключенная нагрузка 10,75 Гкал/ч, (12,502 МВт)																																																																																																																														
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой	Мощность источника тепловой энергии нетто 18,39 Гкал/ч, (21,39 МВт); Производство тепловой энергии 29829,24 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов																																																																																																																														

Показатели	Значения
9. Котельная ул. Чехова	
мощности нетто;	29498,14 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 25141,51 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1963 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
10. Котельная ул. Герцена	
а) структура основного оборудования;	Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел • КВГ 4,65/150, 2 шт., 01.01.1990 г.; Производительность по паспорту $3,998 \times 2 = 7,996$ Гкал/ч; Теплообменное оборудование:

Показатели	Значения																																																								
10. Котельная ул. Герцена																																																									
	<p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> № 1,2 насос 1D315-50 - 2 шт. сетевой; $Q = 315 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=75\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель № 3 насос НКУ-90 - 2 шт. сетевой; $Q = 90 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 38 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=30\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель № 4,5 насос К45/30-42 - 2 шт. подпиточный ХВ; $Q = 30 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 34,8 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=7,5\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель № 6,7,8 насос 3К-45/55а - 2 шт. подпиточный; $Q = 45 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 55 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=11\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количеств о, шт</th> <th>Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$</th> <th>Напор, м вод. ст.</th> <th>Тип электродвигателя</th> <th>Мощность, кВт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>дымосос Д Н 10</td> <td>2</td> <td>19600,00</td> <td>0,22</td> <td>асинхронный</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Вентилятор ВД - 6</td> <td>2</td> <td>7000,00</td> <td>0,21</td> <td>асинхронный</td> <td>11,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Водоподготовка</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоочистка)</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количеств о, шт</th> <th>Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$</th> <th>Диаметр, мм</th> <th>Объем, м^3</th> <th>Поверхность, м^2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Фильтр №- катионит.</td> <td>3</td> <td>10,00</td> <td>1400,00</td> <td>4,50</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Водо-водяной подогреватель</td> <td>1</td> <td>11,50</td> <td>180,00</td> <td>10,00</td> <td>3,90</td> </tr> </tbody> </table>	Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)							№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощность, кВт	1	дымосос Д Н 10	2	19600,00	0,22	асинхронный	11,00	2	Вентилятор ВД - 6	2	7000,00	0,21	асинхронный	11,00	Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоочистка)							№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Диаметр, мм	Объем, м^3	Поверхность, м^2	1	Фильтр №- катионит.	3	10,00	1400,00	4,50	1,54	2	Водо-водяной подогреватель	1	11,50	180,00	10,00	3,90
Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)																																																									
№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	Мощность, кВт																																																			
1	дымосос Д Н 10	2	19600,00	0,22	асинхронный	11,00																																																			
2	Вентилятор ВД - 6	2	7000,00	0,21	асинхронный	11,00																																																			
Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоочистка)																																																									
№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Диаметр, мм	Объем, м^3	Поверхность, м^2																																																			
1	Фильтр №- катионит.	3	10,00	1400,00	4,50	1,54																																																			
2	Водо-водяной подогреватель	1	11,50	180,00	10,00	3,90																																																			
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 7,996 Гкал/ч (9,3 МВт).																																																								
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 4,756 Гкал/ч (5,532 МВт); подключенная нагрузка 3,24 Гкал/ч (3,768 МВт).																																																								
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 7,996 Гкал/ч, (9,3 МВт); Производство тепловой энергии 11126,87 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 10920,24 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 7628,74 Гкал/год.																																																								
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при	Дата ввода в эксплуатацию 1990 г.																																																								

Показатели	Значения
10. Котельная ул. Герцена	
допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения																																																																																																																																																																				
11. Котельная ул. Толмачево																																																																																																																																																																					
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">Сведения об установленных котлах</th> </tr> <tr> <th>№</th> <th>Внутреннее обозначение (наименование)</th> <th>Тип (марка)</th> <th>Режим работы</th> <th>Мощность, Гкал/час (час)</th> <th>Вид основного топлива</th> <th>Вид резервного топлива</th> <th>Год ввода в эксплуатацию</th> <th>КПД, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Термомеханик</td> <td>ТТ-100</td> <td>газогенерный</td> <td>2,2</td> <td>Газ природный</td> <td></td> <td>2017</td> <td>92,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Термомеханик</td> <td>ТТ-100</td> <td>газогенерный</td> <td>2,2</td> <td>Газ природный</td> <td></td> <td>2017</td> <td>92,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Теплообменное оборудование: Насосы:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">Насосы</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количеств о, шт</th> <th>Подача насоса, м³/ч</th> <th>Напор насоса, м</th> <th>типа электродвигателя</th> <th>мощность, кВт</th> <th>скорость вращени я, об/мин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>насос 2 К-6</td> <td>2</td> <td>20,00</td> <td>30,00</td> <td>асинхронный</td> <td>7,50</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>насос 2 К-6</td> <td>2</td> <td>20,00</td> <td>30,00</td> <td>асинхронный</td> <td>7,50</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>насос Д-200-95</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>95,00</td> <td>асинхронный</td> <td>75,00</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>насос Д-315-50</td> <td>1</td> <td>315,00</td> <td>50,00</td> <td>асинхронный</td> <td>75,00</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>насос Д-315-50</td> <td>1</td> <td>315,00</td> <td>50,00</td> <td>асинхронный</td> <td>110,00</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>насос на ГВС 3-КМ</td> <td>2</td> <td>80,00</td> <td>50,00</td> <td>асинхронный</td> <td>11,00</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>насос на ГВС 4 -К -</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>65,00</td> <td>асинхронный</td> <td>15,00</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>насос 4-К-12</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>35,00</td> <td>асинхронный</td> <td>7,50</td> <td>2900,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>насос К45-30</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>30,00</td> <td>асинхронный</td> <td>7,50</td> <td>2900,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Тягодутьевые устройства:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количеств о, шт</th> <th>Производительны й коэффициент, м³/ч</th> <th>Напор, м вод. ст.</th> <th>Тип электродвигателя</th> <th>мощность двигателя, кВт</th> <th>скорость вращени я, об/мин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>вентилятор ВДН -9</td> <td>2</td> <td>9500,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>11,00</td> <td>1000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>дымосос ВДН -9</td> <td>2</td> <td>9500,00</td> <td>0,01</td> <td>асинхронный</td> <td>11,00</td> <td>1000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Сведения об установленных котлах								№	Внутреннее обозначение (наименование)	Тип (марка)	Режим работы	Мощность, Гкал/час (час)	Вид основного топлива	Вид резервного топлива	Год ввода в эксплуатацию	КПД, %	1	Термомеханик	ТТ-100	газогенерный	2,2	Газ природный		2017	92,0	2	Термомеханик	ТТ-100	газогенерный	2,2	Газ природный		2017	92,0	3									Насосы								№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Подача насоса, м³/ч	Напор насоса, м	типа электродвигателя	мощность, кВт	скорость вращени я, об/мин	1	насос 2 К-6	2	20,00	30,00	асинхронный	7,50	2900,00	2	насос 2 К-6	2	20,00	30,00	асинхронный	7,50	2900,00	3	насос Д-200-95	1	200,00	95,00	асинхронный	75,00	2900,00	4	насос Д-315-50	1	315,00	50,00	асинхронный	75,00	2900,00	5	насос Д-315-50	1	315,00	50,00	асинхронный	110,00	2900,00	6	насос на ГВС 3-КМ	2	80,00	50,00	асинхронный	11,00	2900,00	7	насос на ГВС 4 -К -	1	100,00	65,00	асинхронный	15,00	2900,00	8	насос 4-К-12	1	90,00	35,00	асинхронный	7,50	2900,00	9	насос К45-30	1	45,00	30,00	асинхронный	7,50	2900,00	Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)								№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительны й коэффициент, м³/ч	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	мощность двигателя, кВт	скорость вращени я, об/мин	1	вентилятор ВДН -9	2	9500,00	0,01	асинхронный	11,00	1000,00	2	дымосос ВДН -9	2	9500,00	0,01	асинхронный	11,00	1000,00
Сведения об установленных котлах																																																																																																																																																																					
№	Внутреннее обозначение (наименование)	Тип (марка)	Режим работы	Мощность, Гкал/час (час)	Вид основного топлива	Вид резервного топлива	Год ввода в эксплуатацию	КПД, %																																																																																																																																																													
1	Термомеханик	ТТ-100	газогенерный	2,2	Газ природный		2017	92,0																																																																																																																																																													
2	Термомеханик	ТТ-100	газогенерный	2,2	Газ природный		2017	92,0																																																																																																																																																													
3																																																																																																																																																																					
Насосы																																																																																																																																																																					
№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Подача насоса, м³/ч	Напор насоса, м	типа электродвигателя	мощность, кВт	скорость вращени я, об/мин																																																																																																																																																														
1	насос 2 К-6	2	20,00	30,00	асинхронный	7,50	2900,00																																																																																																																																																														
2	насос 2 К-6	2	20,00	30,00	асинхронный	7,50	2900,00																																																																																																																																																														
3	насос Д-200-95	1	200,00	95,00	асинхронный	75,00	2900,00																																																																																																																																																														
4	насос Д-315-50	1	315,00	50,00	асинхронный	75,00	2900,00																																																																																																																																																														
5	насос Д-315-50	1	315,00	50,00	асинхронный	110,00	2900,00																																																																																																																																																														
6	насос на ГВС 3-КМ	2	80,00	50,00	асинхронный	11,00	2900,00																																																																																																																																																														
7	насос на ГВС 4 -К -	1	100,00	65,00	асинхронный	15,00	2900,00																																																																																																																																																														
8	насос 4-К-12	1	90,00	35,00	асинхронный	7,50	2900,00																																																																																																																																																														
9	насос К45-30	1	45,00	30,00	асинхронный	7,50	2900,00																																																																																																																																																														
Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)																																																																																																																																																																					
№ п/п	Наименование	Количеств о, шт	Производительны й коэффициент, м³/ч	Напор, м вод. ст.	Тип электродвигателя	мощность двигателя, кВт	скорость вращени я, об/мин																																																																																																																																																														
1	вентилятор ВДН -9	2	9500,00	0,01	асинхронный	11,00	1000,00																																																																																																																																																														
2	дымосос ВДН -9	2	9500,00	0,01	асинхронный	11,00	1000,00																																																																																																																																																														

Показатели	Значения																												
11. Котельная ул. Толмачево																													
Водоподготовка																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоизмерительные приборы)</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование</th> <th>Количественные характеристики, шт</th> <th>Производительность, м³/ч</th> <th>Диаметр, мм</th> <th>Объем, м³</th> <th>Поверхность, м²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Подогреватели ВВГИ 500.17</td> <td>2</td> <td>23,00</td> <td>360,00</td> <td>20,00</td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Фильтр Накатионит.</td> <td>4</td> <td>3,50</td> <td>1000,00</td> <td>2,12</td> <td>0,78</td> </tr> </tbody> </table>	Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоизмерительные приборы)							№ п/п	Наименование	Количественные характеристики, шт	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Объем, м ³	Поверхность, м ²	1	Подогреватели ВВГИ 500.17	2	23,00	360,00	20,00	7,80	2	Фильтр Накатионит.	4	3,50	1000,00	2,12	0,78
Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоизмерительные приборы)																													
№ п/п	Наименование	Количественные характеристики, шт	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Объем, м ³	Поверхность, м ²																							
1	Подогреватели ВВГИ 500.17	2	23,00	360,00	20,00	7,80																							
2	Фильтр Накатионит.	4	3,50	1000,00	2,12	0,78																							
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 4,30 Гкал/ч (5,00 МВт).																												
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 4,25 Гкал/ч (4,94 МВт); подключенная нагрузка 1,94 Гкал/ч (2,26 МВт).																												
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 4,20 Гкал/ч, (4,88 МВт); Производство тепловой энергии 10150,69 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 9926,10 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 9458,86 Гкал/год.																												
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 06.03.2017 г.																												
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.																												
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.																												
з) среднегодовая загрузка оборудования;																													
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;																													
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.																												

Показатели	Значения
11. Котельная ул. Толмачево	
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
12. Котельная Текмаш, ул. Металлистов	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Паровой котел №1 – ДКВр 4/13 (2,5 Гкал/ч) – 1965 г.; • Водогрейный котел №2 – ДКВр 10/13 (5,7 Гкал/ч) – 1986 г. (дата последнего капремонта 2009 г.); <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • № 1,2 D320-50 – 2 шт. сетевой; $Q = 320 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=75\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель • № 3 1D 630-90 – 1 шт. сетевой ; $Q = 630 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 90 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=90\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель • №4 КМ 90/55 – 1 шт. сетевой ГВС; $Q = 90 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 55 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=30\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель <ul style="list-style-type: none"> • №5 КМ 90/85 – 1 шт. сетевой ГВС; $Q = 90 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 85 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=55\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель • №6,7ЦНСГ38-44-220– 2шт.питательный ; $Q = 38 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 44 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=11\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель • №8 К80-50-200 –1 шт.вспомогательный ; $Q = 50 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 50 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=15\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель • №9 К8/18 –1 шт. для грунтовых вод ; $Q = 8 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 18 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=2,2\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель • №10 К20/30 –1 шт. подача соли на ХВО; $Q = 20 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 30 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=4\text{kВт}$ асинхронный электродвигатель • №11 К45/55 –1 шт. для

Показатели	Значения
12. Котельная Текмаш, ул. Металлистов	
	<p>конденсата ; $Q = 45 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 55 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=15 \text{ кВт}$ асинхронный электродвигатель Тягодутьевые устройства: <ul style="list-style-type: none"> • Дымосос ВДН-11; • Вентилятор ВДН-10,0. Водоподготовка – двухступенчатая нatriй-катионитная.</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 8,2 Гкал/ч (9,5366 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 3,061 Гкал/ч (2,223 МВт); подключенная нагрузка 5,139 Гкал/ч (5,977 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 8,2 Гкал/ч (9,5336 МВт), Производство тепловой энергии 11456,44 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 11127,75 Гкал/год. Полезный отпуск 10902,48 Гкал/год
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1950 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации

Показатели	Значения
12. Котельная Текмаш, ул. Металлистов	
источников тепловой энергии.	источников отсутствуют.

Показатели	Значения
13. Котельная «Сенькова» (автоматизированная)	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: Водогрейный котел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дон-40 - 2 шт., 01.01.2004 г.; <p>Производительность по паспорту $0,034 \times 2 = 0,068$ Гкал/ч</p> <p>Теплообменное оборудование: Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • № 1,2 насос «Valfex» VCP25-80G - 2 шт. циркуляционный; $Q = 10 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 8 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 0,18 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель <p>Тягодутьевые устройства:</p> <p>Водоподготовка – отсутствует</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность $0,068 \text{ Гкал/ч}, (0,08 \text{ МВт})$;
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность $0,005 \text{ Гкал/ч}, (0,007 \text{ МВт})$; подключенная нагрузка $0,063 \text{ Гкал/ч}, (0,073 \text{ МВт})$
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	<p>Мощность источника тепловой энергии нетто $0,068 \text{ Гкал/ч}, (0,08 \text{ МВт})$;</p> <p>Производство тепловой энергии $234,79 \text{ Гкал/год}$,</p> <p>Отпуск тепловой энергии с коллекторов $231,86 \text{ Гкал/год}$.</p> <p>Полезный отпуск тепловой энергии потребителям $209,24 \text{ Гкал/год}$.</p>
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 01.01.2004 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

Показатели	Значения
13. Котельная «Сенькова» (автоматизированная)	
тепловой и электрической энергии); ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика по отопительной нагрузке и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования; и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
14. Котельная д. Чудиново	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: «Универсал-6», 3 ед., 1978 г. Производительность по паспорту $0,257 \times 3 = 0,771$ Гкал/ч</p> <p>Теплообменное оборудование: Насосы: К 45/30 - 2 шт. сетевой $Q = 45$ м3/ч, Н =30 м, Nдв=7,5кВт; асинхронный электродвигатель К 20/30 - 1 шт. сетевой $Q = 20$ м3/ч, Н =30 м, Nдв=4кВт; асинхронный электродвигатель</p> <p>Тягодутьевые устройства: Водоподготовка</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 0,771 Гкал/ч (0,9 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	<p>Располагаемая тепловая мощность 0,224 Гкал/ч (0,264 МВт). подключенная нагрузка 0,547 Гкал/ч (0,636 МВт).</p>
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	<p>Мощность источника тепловой энергии нетто 0,771 Гкал/ч, (0,9 МВт); Производство тепловой энергии 1024,75 Гкал/год,</p>

Показатели	Значения
14. Котельная д. Чудиново	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов 1004,93 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 894,01 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1978 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	58%
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
16. Котельная д. Козлово	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – уголь. Котлоагрегаты: Стальной сварной, 2 ед. Производительность по паспорту 0,52 Гкал/ч</p> <p>Теплообменное оборудование: Насосы: К 20/30 - 2 шт.</p> <p>Тягодутьевые устройства: Водоподготовка</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного	Установленная тепловая мощность 0,52 Гкал/ч (0,60 МВт).

Показатели	Значения
16. Котельная д. Козлово	
оборудования и теплофикационной установки;	
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 0,52 Гкал/ч (0,60 МВт). подключенная нагрузка 0,25 Гкал/ч (0,29 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	17%
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
17. Котельная Ефимьево	
а) структура основного оборудования;	Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Котел жаротрубный водогрейный «Вулкан»VK-1500 - 6 шт., дата ввода в эксплуатацию-2005г., срок службы – 20 лет.

Показатели	Значения
17. Котельная Ефимьево	
	<p>Производительность по паспорту $1,5 \times 6 = 9$ Гкал/ч</p> <p>Теплообменное оборудование: Насосы: насос №1,2,3 WILO BL65/170-15 - 3 шт. котловой контур $Q = 100$ м³/ч, $H = 40$ м, $N_{дв}=15$кВт; асинхронный электродвигатель насос №4,5 Grundfos TP 100/200-55 - 2 шт. сетевой $Q = 260$ м³/ч, $H = 60$ м, $N_{дв}=55$кВт; асинхронный электродвигатель насос №6,7 WILO BL40/160-5,5 -2 шт., ГВС, $Q = 55$ м³/ч, $H = 35$ м, $N_{дв}=5,5$кВт; асинхронный электродвигатель насос №8 KM80-50-200 - 1 шт. ГВС; $Q = 45$ м³/ч, $H = 40$ м, $N_{дв}=11$кВт; асинхронный электродвигатель насос №9,10 Grundfos CM 10-30 - 2 шт. ГВСна обр.т.п; подпиточный СВ $Q = 10$ м³/ч, $H = 45,5$ м, $N_{дв}=2,2$кВт; асинхронный электродвигатель насос №11 WILO EconomyMHI203-1 -2 шт., подпиточный ХВС $Q = 5$ м³/ч, $H = 33$ м, $N_{дв}=0,55$кВт; асинхронный электродвигатель</p> <p>Тягодутьевые устройства: Водоподготовка Водоподготовительная установка</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 9,00 Гкал/ч (10,467 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 3,02 Гкал/ч (3,512 МВт) подключенная нагрузка 5,98 Гкал/ч (6,955 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 9,0 Гкал/ч, (10,467 МВт); Производство тепловой энергии 20678,94 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов

Показатели	Значения
17. Котельная Ефимьево	
	20278,81 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 14018,71 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 2005 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
18. Котельная ул. Комсомольская	
а) структура основного оборудования;	Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Котлы «Факел» -7 шт., дата ввода в эксплуатацию 1993г. Производительность по паспорту $0,86 \times 7 = 6,02$ Гкал/ч Котлы чугунные секционные водогрейные «Братск» - 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 1991(1993)г. Производительность по паспорту

Показатели	Значения
18. Котельная ул. Комсомольская	
	$0,8 \times 3 = 2,4 \text{ Гкал/ч}$ Теплообменное оборудование: Насосы: насос №1,2 WILO BL80/170-30 -2 шт., ГВС, $Q = 190 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 38 \text{ м}$, $N_{\text{дв}} = 30 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель Тягодутьевые устройства: Водоподготовка
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 8,42 Гкал/ч (9,79 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 4,231 Гкал/ч (4,872 МВт); подключенная нагрузка 4,189 Гкал/ч (4,918 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 8,42 Гкал/ч, (9,79 МВт); Производство тепловой энергии 10037,22 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 9843,0 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 8271,44 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1986 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	

Показатели	Значения
18. Котельная ул. Комсомольская	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
19. Котельная Пищевик	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: Котлы «Факел» - 3 шт. ввод в эксплуатацию 1983(1990)г. Производительность по паспорту $0,86 \times 3 = 2,58$ Гкал/ч</p> <p>Теплообменное оборудование: Насосы: Насос №1,2 К-100-65-200 – 2 шт., сетевой; $Q = 100$ м3/ч, $H = 50$ м, $N_{дв}=30$кВт; асинхронный электродвигатель Насос №3,4 К-20/30 – 2 шт., подпиточный; $Q = 20$ м3/ч, $H = 30$ м, $N_{дв}=4$кВт; асинхронный электродвигатель</p> <p>Тягодутьевые устройства: Водоподготовка</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 1,425 Гкал/ч (1,657 МВт); подключенная нагрузка 1,155 Гкал/ч (1,343 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	<p>Мощность источника тепловой энергии нетто 2,58 Гкал/ч, (3,0 МВт); Производство тепловой энергии 3195,66 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 3131,3 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 2134,81 Гкал/год.</p>
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год	Дата ввода в эксплуатацию 1983 г.

Показатели	Значения
19. Котельная Пищевик	
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
20. Котельная микрорайон Дечинский	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <p>Котлы «Турботерм 3150» - 3 шт. ввод в эксплуатацию 2009 г.</p> <p>Производительность по паспорту $2,71 \times 3 = 8,13$ Гкал/ч</p> <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <p>Насос № 1,2,3 Wilo BL100/220-7,5 – 3 шт., циркуляционный; $Q = 110$ м3/ч, $H = 14$ м, $N_{дв}=7.5$кВт; асинхронный электродвигатель</p> <p>Насос № 4,5 Wilo BL80/170-30 – 2 шт., сетевой; $Q = 190$ м3/ч, $H = 38$ м, $N_{дв}=30$кВт; асинхронный электродвигатель</p> <p>Насос № 6,7 Wilo IL80/170-15 – 2 шт., ГВС; $Q = 84$ м3/ч, $H = 38$ м, $N_{дв}=15$кВт; асинхронный электродвигатель</p>

Показатели	Значения
20. Котельная микрорайон Дечинский	
	<p>Насос № 8 НМР 604-1 – 1 шт., насосная установка; $Q = 5 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 25 \text{ м}$, $N_{\text{дв}}=0,75 \text{ кВт}$; асинхронный электродвигатель</p> <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дымосос ВДН-11; • Вентилятор ВДН-10,0. <p>Водоподготовка</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 8,13 Гкал/ч (9,46 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 3,45 Гкал/ч (4,02 МВт); подключенная нагрузка 4,68 Гкал/ч (5,44 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Мощность источника тепловой энергии нетто 8,13 Гкал/ч, (9,46 МВт); Производство тепловой энергии 14299,97 Гкал/год, Отпуск тепловой энергии с коллекторов 14023,27 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 11835,14 Гкал/год.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 2009 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.

Показатели	Значения
20. Котельная микрорайон Дечинский	
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
21. Котельная «ООО «Тепло»	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Водогрейный котел №1 – ДКВр 6,5/13 (5 Гкал/ч) – 1970 г.; • Паровой котел №2 – ДКВр 4/13 (4 т/ч) – 1964 г.; • Водогрейный котел №3 – ДКВр 10/13 (7,8 Гкал/ч) – 1986 г. (дата последнего капремонта 2009 г.); • Водогрейный котел №4 – ДКВр 4/13 (2,08 Гкал/ч) – 1972 г. <p>Теплообменное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подогреватель водоводянной ВВПИ-500.00.17. <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • №1 КМ 90/55 – 1 шт.; • №2 Д-315 – 1 шт.; • №3 КМ 45/55 – 2 шт.; • №4 ЦНСГ 38-44-220 – 1 шт.; • №5 ЦНСГ 38-176 – 1 шт.; • №6 1,5К-6А – 1 шт.; • №7 2К-6А – 1 шт.; • №8 3К-6А – 1 шт.; • №9 Д-600. <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дымосос ВДН-11; • Вентилятор ВДН-10,0. <p>Водоподготовка – двухступенчатая натрий-катионитная.</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 16,22 Гкал/ч (18,86 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 16,22 Гкал/ч (18,86 МВт); подключенная нагрузка 2,76 Гкал/ч (3,21 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и	

Показатели	Значения
21. Котельная «ООО «Тепло»	
параметры тепловой мощности нетто;	
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1950 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
22. Котельная ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <p>Паровой двухбарабанный водотрубный котел ДКВР 20-13 № 6,</p> <p>Паровой двухбарабанный водотрубный котел ДКВР 20-13 № 7.</p> <p>1975 год.</p> <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Насосы сырой воды К 100 - 65 - 200 а 4 шт. сетевые • Х 65-50 125ф насосы химические • 4 МСГ-10 3 шт., насосы питательные <p>Тягодутьевые устройства:</p> <p>Деаэратор ДСА 100</p>

Показатели	Значения
22. Котельная ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	
	Питательные насосы МСГ 10 - 3 шт. Дымосос Д 125 - 2 шт. Вентилятор ВД - 10 - 2 шт. Водоподготовка – двухступенчатая натрий-катионитная.
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 25,6 Гкал/ч (29,7 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 25,6 Гкал/ч (29,7 МВт). подключенная нагрузка 12,8 Гкал/ч (14,85 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Расход тепла на собственные нужды котельной - 1079 Гкал. Расход тепла на технологию - 27 525 Гкал.
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1975 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 110/70°C; выбор температурного графика обусловлен совмещением отопительной нагрузки и тепловой нагрузки на ГВС абонентов.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	зима - 100 %, лето - 50 %.
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
23. Котельная ООО «Энергетик», бывшая ОАО «Предприятие имени Парижской Коммуны»	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Водогрейный котел №1 – ДКВр 6,5/13 (5 Гкал/ч) – 1970 г.; • Паровой котел №2 – ДКВр 4/13 (4 т/ч) – 1964 г.; • Водогрейный котел №3 – ДКВр 10/13 (7,8 Гкал/ч) – 1986 г. (дата последнего капремонта 2009 г.); • Водогрейный котел №4 – ДКВр 4/13 (2,08 Гкал/ч) – 1972 г. <p>Теплообменное оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подогреватель водоводяной ВВПИ-500.00.17. <p>Насосы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • №1 КМ 90/55 – 1 шт.; • №2 Д-315 – 1 шт.; • №3 КМ 45/55 – 2 шт.; • №4 ЦНСГ 38-44-220 – 1 шт.; • №5 ЦНСГ 38-176 – 1 шт.; • №6 1,5К-6А – 1 шт.; • №7 2К-6А – 1 шт.; • №8 3К-6А – 1 шт.; • №9 Д-600. <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дымосос ВДН-11; • Вентилятор ВДН-10,0. <p>Водоподготовка – двухступенчатая натрий-катионитная.</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 16,22 Гкал/ч (18,86 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 16,22 Гкал/ч (18,86 МВт); подключенная нагрузка 2,76 Гкал/ч (3,21 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1950 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности,	Источник комбинированной выработки

Показатели	Значения
23. Котельная ООО «Энергетик», бывшая ОАО «Предприятие имени Парижской Коммуны»	
структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
24. Котельная ОАО Нововязниковское РТП	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: ДКВР2,5/13 (1) 1972 г.в., ДЕ 6,5/13 (3) 1992 г.в.</p> <p>Теплообменное оборудование: ПП1-53-0,7-4 (2)</p> <p>Насосы: Д 200-366УХЛ (3) 25м сетевые К80-50-200 (40) подпиточные БНГВ-28/48 (1) циркуляционные</p> <p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дымосос ВДН-11; • Вентилятор ВДН-10,0. <p>Водоподготовка – 2-х ступенчатое Na- катионитная 3 м³/ч</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 11,80 Гкал/ч (13,69 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 8,37 Гкал/ч (9,71 МВт); подключенная нагрузка 4,86 Гкал/ч (5,64 МВт).

Показатели	Значения
24. Котельная ОАО Нововязниковское РТП	
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	Расход тепла на собственные нужды котельной 166 Гкал, расход тепла на технологические нужды 0,06 Гкал/ч
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1956 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	счетчик
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	20.10.2009 г. В 14.10 разрыв трубопровода подачи отопления в 22-х квартирном доме, время устранения 3,5 часа
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
25. Котельная ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты: ДКВР4-13. З дгг.. 1981 год</p> <p>Теплообменное оборудование: Пароводяные теплообменники: 3</p> <p>Насосы: Сетевые насосы, количество, создаваемый напор: 3 шт.. 7 атм. Подпиточные насосы, количество, создаваемый напор: 2 шт. Циркуляционные насосы, количество, создаваемый напор: центробежные насосы 2 шт.. 6 атм.</p>

Показатели	Значения
25. Котельная ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ	
	<p>Тягодутьевые устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дымосос ВДН-11; • Вентилятор ВДН-10,0. <p>Водоподготовка – двухступенчатая натрий-катионитная.</p>
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 7,2 Гкал/ч (8,35 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 7,2 Гкал/ч (8,35 МВт); подключенная нагрузка 4,5 Гкал/ч (5,22 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	458,6 Гкал/год
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1982 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	70%
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

Показатели	Значения
26. Котельная ст. Вязники (Владимирский участок Горьковского регионального центра Дирекции тепловодоснабжения ГЖД)	
а) структура основного оборудования;	<p>Вид основного топлива – природный газ.</p> <p>Котлоагрегаты:</p> <p>1. Котёл паровой ДКВР-4-13 ГМ Заводской №101002 Рег.№54-0179-К Н.О и В.0.31.10.2014г. В.О.и.Г.И.31.10.2018г.</p> <p>2. Котёл паровой ДКВР-4-13-ГМ Заводской №31103. Рег№ 54-0046-К В.0.01.09.2013г. Г.И.01.09.2013г</p> <p>Теплообменное оборудование:</p> <p>Водоподогреватель пароводяной двухходовой с плоским дном для отопления ПП2-17-7-2. SnarPeBa=17,2 м.кв Число трубок-124шт Диаметр=426мм</p> <p>Водонагреватель пароводяной двухходовой с выпуклым дном для отопления ПП1-32-7-2 8нагрева=32м кв.число трубок232шт.Диаметр= 530мм</p> <p>Водонагреватель водоводяной односекционный,для вторичного подогрева сетевой отопительной воды,охладитель пара после отопления ПВВ- №12 8нагрева=12м кв Число трубок 64 шт. Диаметр-219мм.</p> <p>Уобщ=1125л.Диаметр=9 16мм. 5нагрева=1м кв число труб 3шт</p> <p>Насосы:</p> <p>Насос сетевой воды К-80/50- 200 О-80м.куб/ч Н-50м. N-15кВт п-2920 об/мин.</p> <p>Насос сетевой воды Ф2430 Q=80 Н-50 N-22кВт п- 2920 об/мин</p> <p>Насос сетевой воды К-65/50- 200 О-65м.куб/ч Н-50м N-30кВт п-2900 об/мин.</p> <p>Насос подпиточный сетевой воды К-20/30 Q-20 м.куб/ч. Н-30М.Н- 4 к Вт</p> <p>Насос подпитки деаэратора К-20/30 О-20м.куб/ч Н- 30м.Н-4кВт п- 2900 об/мин</p> <p>Насос горячего водоснабжения К-28/18-С-У-2 Q- 14м.куб/ч Н-20м N- 2,2кВт п-2900 об/мин</p> <p>Насос горячего водоснабжения К-20/30-У2 0- 20м.куб/ч Н-30м N- 4 кВт п-2900 об/мин</p> <p>Насос вихревой питательный котла ЦНСГ-32/44 0=22,7м.куб/ч 11= 160м N=30кВт п=3000 об/мин</p> <p>Насос многоступенчатый питательный котловой ЦНСГ 13/70 О=40м.кум/ч Н-85м N=11 кВт п=2900об/мин</p> <p>Насос многоступенчатый питательный котловой ЦНСГ-3 8-44-220 0=12м.куб/ч Н=100м. N-30 кВт п- 2900об/мин</p> <p>Тягодутьевые устройства:</p> <p>Дымосос Q=11900м куб ч. Н=70 мм вод.стол. Эл двигатель N= 15 кВт .п=750 общ мин</p> <p>Дымосос Q=11900м куб ч. Н=70 мм вод стол. Эл двигатель N=15 кВт п=750 общ мин</p> <p>Вентилятор Н= 160мм вод стол. Эл двигатель^ 11 кВт. п- 1500об/мин</p>

Показатели	Значения
26. Котельная ст. Вязники (Владимирский участок Горьковского регионального центра Дирекции тепловодоснабжения ГЖД)	
	Водоподготовка – двухступенчатая натрий-катионитная. Q установки = 10 м/куб.ч
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	Установленная тепловая мощность 4,31 Гкал/ч (5,0 МВт).
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	Располагаемая тепловая мощность 4,14 Гкал/ч (4,8 МВт); подключенная нагрузка 1,21 Гкал/ч (1,40 МВт).
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	0,2 МВт
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	Дата ввода в эксплуатацию 1981 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует).	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
з) среднегодовая загрузка оборудования;	80%
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети;	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

27. Котельная МБУ СОК «Чемпион» г. Вязники, ул. Владимирская, д. 5а	
а) структура основного оборудования	Вид основного топлива — природный газ Котлоагрегаты:

	Водонагревый котел RTQ 537RS70 т.с. 3 шт. Производительность 0,43x3=1,29 Гкал/ч. Водоподготовка — отсутствует.
б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	Установленная тепловая мощность 1,29 Гкал/ч. (1,5 МВт)
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	Располагаемая тепловая мощность 1,29 Гкал/ч. (1,5 МВт)
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности	Мощность источника тепловой энергии 1,29 Гкал/ч. (1,5 МВт) Производство тепловой энергии 1203 Гкал/год Отпуск тепловой энергии 1165 Гкал/год Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 1165 Гкал/час
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске и эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	Дата ввода в эксплуатацию 2014 г.
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии — источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Регулирование отпуска тепловой энергии от источника качественное по температурному графику 95/70 С; выбор температурного графика обусловлен наличием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям
з) среднегодовая загрузка оборудования	
и) способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети	
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников отсутствует
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО «Город Вязники» представлено в табл. 2.3.1 – 2.3.16.

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной ул. Герцена

Показатели	Описание, значения
1. Котельная ул. Герцена	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной ул. Герцена (МУП Вязниковского района «Теплосервис») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная бесканальная и надземная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): -Подключенная нагрузка -3,24 Гкал/г -Материальная характеристика-392,59 м*м -Протяженность сети - 3000 м Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

Показатели	Описание, значения
1. Котельная ул. Герцена	<p>Количество тепловых камер – 18; павильоны отсутствуют.</p> <p>Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника.</p> <p>Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p>
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	<p>Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} + (\Delta \tau - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	<p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в	Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному

Показатели	Описание, значения
1. Котельная ул. Герцена	
тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	—
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации:

Показатели	Описание, значения
1. Котельная ул. Герцена года	<ul style="list-style-type: none"> за 2011 г. – 1232,7 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии (факт 2011 г.)); за 2012 г. – 1287,7 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.); за 2013 г. – 1300,5 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущеной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–

Показатели	Описание, значения
1. Котельная ул. Герцена	
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной ул. К. Маркса

Показатели	Описание, значения
2. Котельная ул. К. Маркса	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной ул. К. Маркса принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная бесканальная и надземная (с преобладанием надземной прокладки); Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): -Подключенная нагрузка -2,15 Гкал/г

Показатели	Описание, значения
2. Котельная ул. К. Маркса	-Материальная характеристика-309,4 м*м -Протяженность сети - 1362 м Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки: <ul style="list-style-type: none"> • $d_y 150$ (8 шт.); • $d_y 100$ (10 шт.); • $d_y 80$ (4 шт.); • $d_y 65$ (8 шт.); • $d_y 50$ (8 шт.).
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. Павильоны отсутствуют.
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} + (\Delta \tau - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$

Показатели	Описание, значения
2. Котельная ул. К. Маркса	 <p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.).</p> <p>Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p>
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям	Летние ремонты проводятся ежегодно.

Показатели	Описание, значения
2. Котельная ул. К. Маркса	
процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2011 г. – 964,8 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии (факт 2011 г.)); • за 2012 г. – 973,7 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.); • за 2013 г. – 973,7 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температураный график 95/70°C); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,	–

Показатели	Описание, значения
2. Котельная ул. К. Маркса	
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной ул. Кадров

Показатели	Описание, значения
3. Котельная ул. Кадров	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной ул. Кадров принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °C.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип	Тепловая сеть водяная четырехтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции –

Показатели	Описание, значения
3. Котельная ул. Кадров	<p>стеклохолст;</p> <p>способ прокладки – подземная бесканальная и надземная.</p> <p>Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы,</p> <p>а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин.</p> <p>Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении):</p> <ul style="list-style-type: none"> • для сети отопления: <p>-Подключенная нагрузка -0,361 Гкал/г</p> <p>-Материальная характеристика-36,39 м^{*м}</p> <p>-Протяженность сети - 689 м</p> <ul style="list-style-type: none"> • для сети горячего водоснабжения: <p>-Подключенная нагрузка -0,017 Гкал/г</p> <p>-Материальная характеристика-11,18 м^{*м}</p> <p>-Протяженность сети - 99 м</p> <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	<p>Имеются 2 тепловые камеры; павильоны отсутствуют.</p> <p>Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника.</p> <p>Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p>
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их	Регулирование отпуска теплоты на отопление рекомендуется осуществлять качественно по расчетному

Показатели	Описание, значения																																				
3. Котельная ул. Кадров	<p>температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} + (\Delta\tau - 0.5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} - 0.5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$ <p>обоснованности</p> <table border="1"> <caption>Данные из расчетного температурного графика</caption> <thead> <tr> <th>Температура наружного воздуха, °C</th> <th>Подачная магистраль, °C</th> <th>Обратная магистраль, °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-10</td><td>35</td><td>30</td></tr> <tr><td>-8</td><td>40</td><td>35</td></tr> <tr><td>-6</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr><td>-4</td><td>50</td><td>45</td></tr> <tr><td>-2</td><td>55</td><td>50</td></tr> <tr><td>0</td><td>60</td><td>55</td></tr> <tr><td>2</td><td>65</td><td>60</td></tr> <tr><td>4</td><td>70</td><td>65</td></tr> <tr><td>6</td><td>75</td><td>70</td></tr> <tr><td>8</td><td>80</td><td>75</td></tr> <tr><td>10</td><td>85</td><td>80</td></tr> </tbody> </table> <p>Температура воды в сети горячего водоснабжения должна поддерживаться постоянной на уровне 60°C. Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>	Температура наружного воздуха, °C	Подачная магистраль, °C	Обратная магистраль, °C	-10	35	30	-8	40	35	-6	45	40	-4	50	45	-2	55	50	0	60	55	2	65	60	4	70	65	6	75	70	8	80	75	10	85	80
Температура наружного воздуха, °C	Подачная магистраль, °C	Обратная магистраль, °C																																			
-10	35	30																																			
-8	40	35																																			
-6	45	40																																			
-4	50	45																																			
-2	55	50																																			
0	60	55																																			
2	65	60																																			
4	70	65																																			
6	75	70																																			
8	80	75																																			
10	85	80																																			
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Реально отпуск теплоты на отопление осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p> <p>Температура воды в системе горячего водоснабжения также поддерживается на</p>																																				

Показатели	Описание, значения
3. Котельная ул. Кадров	
	требуемом уровне.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2011 г. – 1504,0 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии (факт 2011 г.)); • за 2012 г. – 1729,8 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой

Показатели	Описание, значения
3. Котельная ул. Кадров	
	энергии на 2012 г.); • за 2013 г. – 1333,9 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя в сети отопления по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C).
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущененной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных	Перечень участков тепловых сетей,

Показатели	Описание, значения
3. Котельная ул. Кадров бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организаций, уполномоченной на их эксплуатацию	<p>собственник которых не установлен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • от здания котельной до ТК1 (сеть отопления) – диаметром 89 мм и протяженностью 18 м (в двухтрубном исполнении); • от ТК1 до общежития (сеть отопления) диаметром 76 мм и протяженностью 15 м (в двухтрубном исполнении); • от здания котельной до ТК1 (сеть ГВС) диаметром 89 (57) мм и протяженностью 18 м (в двухтрубном исполнении); • от ТК1 до общежития (сеть ГВС) диаметром 57 мм и протяженностью 15 м (в двухтрубном исполнении).

Таблица 2.3.4. Описание тепловой сети котельной ул. Кутузова

Показатели	Описание, значения
4. Котельная ул. Кутузова	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной ул. Кутузова принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °C при расчетной температуре наружного воздуха -28 °C.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	<p>Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная бесканальная и надземная.</p> <p>Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов</p>

Показатели	Описание, значения
4. Котельная ул. Кутузова	<p>преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Подключенная нагрузка -1,48 Гкал/г -Материальная характеристика-92,95 м*м -Протяженность сети - 819 м <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	<p>Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $d_y 150$ (4 шт.); • $d_y 65$ (4 шт.); • $d_y 50$ (24 шт.).
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	<p>Имеется 7 тепловых камер; павильоны отсутствуют.</p> <p>Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника.</p> <p>Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p>
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	<p>Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} + (\Delta\tau - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$

Показатели	Описание, значения
4. Котельная ул. Кутузова	<p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям	Летние ремонты проводятся ежегодно.

Показатели	Описание, значения
4. Котельная ул. Кутузова	
процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2011 г. – 360,8 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии (факт 2011 г.)); • за 2012 г. – 388,9 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.); • за 2013 г. – 388,9 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температураный график 95/70°C); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,	–

Показатели	Описание, значения
4. Котельная ул. Кутузова	
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.5. Описание тепловой сети котельной ул. Молодежная

Показатели	Описание, значения
5. Котельная ул. Молодежная	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если такие имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной ул. Молодежная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °C при расчетной температуре наружного воздуха -28 °C.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала	Тепловая сеть водяная четырехтрубная; материал трубопроводов – сталь;

Показатели	Описание, значения
5. Котельная ул. Молодежная	<p>преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная бесканальная и надземная.</p> <p>Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении):</p> <ul style="list-style-type: none"> • для сети отопления: <p>-Подключенная нагрузка -3,217 Гкал/г</p> <p>-Материальная характеристика-396,87 м*м</p> <p>-Протяженность сети - 2841 м</p> <ul style="list-style-type: none"> • для сети горячего водоснабжения: <p>-Подключенная нагрузка -0,072 Гкал/г</p> <p>-Материальная характеристика-129,03 м*м</p> <p>-Протяженность сети - 1119 м</p> <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	Имеется 30 тепловых камер; павильоны отсутствуют. Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их	Регулирование отпуска теплоты на отопление рекомендуется осуществлять качественно по расчетному

Показатели	Описание, значения																																				
5. Котельная ул. Молодежная обоснованности	<p>температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} + (\Delta\tau - 0.5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} - 0.5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$ <table border="1"> <caption>Данные для расчетного температурного графика</caption> <thead> <tr> <th>Температура наружного воздуха, °C</th> <th>Подачная магистраль, °C</th> <th>Обратная магистраль, °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-10</td><td>35</td><td>30</td></tr> <tr><td>-8</td><td>40</td><td>35</td></tr> <tr><td>-6</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr><td>-4</td><td>50</td><td>45</td></tr> <tr><td>-2</td><td>55</td><td>50</td></tr> <tr><td>0</td><td>60</td><td>55</td></tr> <tr><td>2</td><td>65</td><td>60</td></tr> <tr><td>4</td><td>70</td><td>65</td></tr> <tr><td>6</td><td>75</td><td>70</td></tr> <tr><td>8</td><td>80</td><td>75</td></tr> <tr><td>10</td><td>85</td><td>80</td></tr> </tbody> </table> <p>Температура воды в сети горячего водоснабжения должна поддерживаться постоянной на уровне 60°C. Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>	Температура наружного воздуха, °C	Подачная магистраль, °C	Обратная магистраль, °C	-10	35	30	-8	40	35	-6	45	40	-4	50	45	-2	55	50	0	60	55	2	65	60	4	70	65	6	75	70	8	80	75	10	85	80
Температура наружного воздуха, °C	Подачная магистраль, °C	Обратная магистраль, °C																																			
-10	35	30																																			
-8	40	35																																			
-6	45	40																																			
-4	50	45																																			
-2	55	50																																			
0	60	55																																			
2	65	60																																			
4	70	65																																			
6	75	70																																			
8	80	75																																			
10	85	80																																			
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Реально отпуск теплоты на отопление осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p> <p>Температура воды в системе горячего водоснабжения также поддерживается на</p>																																				

Показатели	Описание, значения
5. Котельная ул. Молодежная	
	требуемом уровне.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2011 г. – 1860,3 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии (факт 2011 г.)); • за 2012 г. – 2070,5 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой

Показатели	Описание, значения
5. Котельная ул. Молодежная	
	энергии на 2012 г.); • за 2013 г. – 2070,5 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя в сети отопления по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C).
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущененной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Показатели	Описание, значения
5. Котельная ул. Молодежная	
бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	

Таблица 2.3.6. Описание тепловой сети котельной «Орион»

Показатели	Описание, значения																
6. Котельная «Орион»																	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной «Орион» (МУП Вязниковского района «Теплосервис») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.																
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.																
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	<p>Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная бесканальная и надземная (с преобладанием надземной прокладки). Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Показатель</th> <th>Ед.изм.</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Подключенная нагрузка</td> <td>Гкал/ч</td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Материальная характеристика</td> <td>м·м</td> <td>12,39</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Протяженность сети</td> <td>м</td> <td>168,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>	№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Значение	1	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,19	2	Материальная характеристика	м·м	12,39	3	Протяженность сети	м	168,2
№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Значение														
1	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,19														
2	Материальная характеристика	м·м	12,39														
3	Протяженность сети	м	168,2														

Показатели	Описание, значения
6. Котельная «Орион»	
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	<p>Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника.</p> <p>Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p> <p>Павильоны отсутствуют.</p>
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	<p>Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} + (\Delta\tau - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$

Исходные данные, таблицы, графики

Показатели	Описание, значения
6. Котельная «Орион»	
находятся в Приложении 4.	
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии	–

Показатели	Описание, значения
6. Котельная «Орион» (мощности) и теплоносителя	
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2011 г. – 70,5 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии (факт 2011 г.)); • за 2012 г. – 70,9 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.); • за 2013 г. – 70,9 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–

Показатели	Описание, значения
6. Котельная «Орион»	
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.7. Описание тепловой сети котельной ул. Свердлова

Показатели	Описание, значения
7. Котельная ул. Свердлова	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной ул. Свердлова принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °C.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	Тепловая сеть водяная четырехтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная бесканальная и надземная (с преобладанием надземной прокладки). Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные

Показатели	Описание, значения
7. Котельная ул. Свердлова	грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): <ul style="list-style-type: none"> • для сети отопления: -Подключенная нагрузка -0,388 Гкал/г -Материальная характеристика-68,04 м*м -Протяженность сети - 577 м <ul style="list-style-type: none"> • для сети горячего водоснабжения: -Подключенная нагрузка -0,006 Гкал/г -Материальная характеристика-27,84 м*м -Протяженность сети - 267 м Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. Павильоны отсутствуют.
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	Регулирование отпуска теплоты на отопление рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):

Показатели	Описание, значения
7. Котельная ул. Свердлова	$\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} + (\Delta\tau - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$  <p>Температура воды в сети горячего водоснабжения должна поддерживаться постоянной на уровне 60°C. Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	Реально отпуск теплоты на отопление осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C. Температура воды в системе горячего водоснабжения также поддерживается на требуемом уровне.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Показатели	Описание, значения
7. Котельная ул. Свердлова	
восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2011 г. – 738,9 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии (факт 2011 г.)); • за 2012 г. – 670,5 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.); • за 2013 г. – 670,5 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их выполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов	Тип присоединения потребителей к

Показатели	Описание, значения
7. Котельная ул. Свердлова	
присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя в сети отопления по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C).
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущененной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.8. Описание тепловой сети котельной ул. Сенькова

Показатели	Описание, значения
8. Котельная ул. Сенькова	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от	Для системы теплоснабжения от котельной ул. Сенькова принято качественное

Показатели	Описание, значения
8. Котельная ул. Сенькова	
магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °C.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): -Подключенная нагрузка -0,068 Гкал/г -Материальная характеристика-0,86 м*м -Протяженность сети - 20 м Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая и секционирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	Тепловые камеры и павильоны отсутствуют.
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителя (общежитие) к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регулятора расхода на вводе; • наличие только отопительной нагрузки.

Показатели	Описание, значения
8. Котельная ул. Сенькова	<p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} + (\Delta\tau - 0,50) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} - 0,50 \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$  <p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Гидравлический расчет находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Показатели	Описание, значения
8. Котельная ул. Сенькова	
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Оценка тепловых потерь не проводится ввиду их пренебрежимо малого значения.
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителя (общежитие) к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,	–

Показатели	Описание, значения
8. Котельная ул. Сенькова	
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.9. Описание тепловой сети котельной «Текмаш»

Показатели	Описание, значения
9. Котельная «Текмаш»	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной «Текмаш» принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °C при расчетной температуре наружного воздуха -28 °C.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала	Тепловая сеть водяная четырехтрубная; материал трубопроводов – сталь;

Показатели	Описание, значения
9. Котельная «Текмаш»	<p>преобладающий тип изоляции – стеклохолст;</p> <p>способ прокладки – подземная бесканальная и надземная.</p> <p>Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении):</p> <ul style="list-style-type: none"> • для сети отопления: <p>-Подключенная нагрузка -8,2 Гкал/г</p> <p>-Материальная характеристика-276,24 м*м</p> <p>-Протяженность сети - 1810 м</p> <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	<p>На тепловой сети имеется 10 тепловых камер.</p> <p>Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м,</p> <p>в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка.</p> <p>Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p> <p>Павильоны отсутствуют.</p>
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	<p>Регулирование отпуска теплоты на отопление рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода

Показатели	Описание, значения																																				
9. Котельная «Текмаш»	<p>на вводах;</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} + (\Delta\tau - 0.5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} - 0.5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$ <p>Расчетный температурный график тепловых сетей</p> <table border="1"> <caption>Данные для расчетного температурного графика</caption> <thead> <tr> <th>Температура наружного воздуха, °C</th> <th>Температура теплоносителя, °C (подача)</th> <th>Температура теплоносителя, °C (обратка)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-10</td><td>35</td><td>30</td></tr> <tr><td>-8</td><td>38</td><td>32</td></tr> <tr><td>-6</td><td>41</td><td>34</td></tr> <tr><td>-4</td><td>44</td><td>36</td></tr> <tr><td>-2</td><td>47</td><td>38</td></tr> <tr><td>0</td><td>50</td><td>40</td></tr> <tr><td>2</td><td>53</td><td>42</td></tr> <tr><td>4</td><td>56</td><td>44</td></tr> <tr><td>6</td><td>59</td><td>46</td></tr> <tr><td>8</td><td>62</td><td>48</td></tr> <tr><td>10</td><td>65</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> <p>Температура воды в сети горячего водоснабжения должна поддерживаться постоянной на уровне 60°C. Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>	Температура наружного воздуха, °C	Температура теплоносителя, °C (подача)	Температура теплоносителя, °C (обратка)	-10	35	30	-8	38	32	-6	41	34	-4	44	36	-2	47	38	0	50	40	2	53	42	4	56	44	6	59	46	8	62	48	10	65	50
Температура наружного воздуха, °C	Температура теплоносителя, °C (подача)	Температура теплоносителя, °C (обратка)																																			
-10	35	30																																			
-8	38	32																																			
-6	41	34																																			
-4	44	36																																			
-2	47	38																																			
0	50	40																																			
2	53	42																																			
4	56	44																																			
6	59	46																																			
8	62	48																																			
10	65	50																																			
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Реально отпуск теплоты на отопление осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p> <p>Температура воды в системе горячего водоснабжения также поддерживается на требуемом уровне.</p>																																				
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.																																				
и) статистику отказов тепловых	Статистика отказов тепловых сетей																																				


Показатели	Описание, значения
9. Котельная «Текмаш»	
сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	(аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2013 г. – 1687,8 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов	Тип присоединения потребителей к

Показатели	Описание, значения
9. Котельная «Текмаш»	
присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя в сети отопления по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C).
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущененной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.10. Описание тепловой сети котельной ул. Текстильная

Показатели	Описание, значения
10. Котельная ул. Текстильная	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника	Для системы теплоснабжения от котельной

Показатели	Описание, значения
10. Котельная ул. Текстильная	
тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	ул. Текстильная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная бесканальная и надземная (с преобладанием надземной прокладки). Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): -Подключенная нагрузка -1,122 Гкал/г -Материальная характеристика-0,86 м*м -Протяженность сети - 1295 м Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	На тепловой сети имеется 2 тепловые камеры. Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не

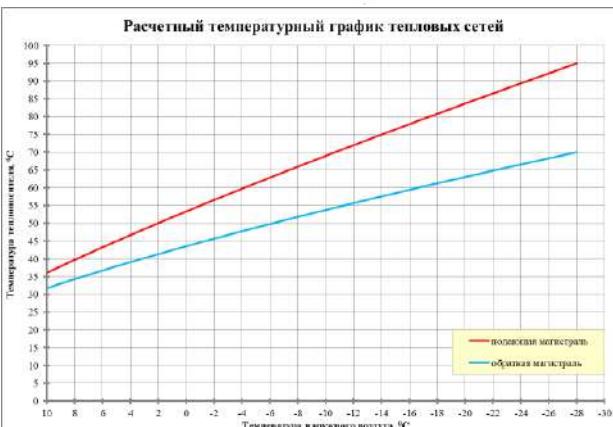Показатели	Описание, значения
10. Котельная ул. Текстильная	менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. Павильоны отсутствуют.
e) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	Регулирование отпуска теплоты на отопление рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} + (\Delta t - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$ 
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам	Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.
	Реально отпуск теплоты на отопление осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному

Показатели	Описание, значения
10. Котельная ул. Текстильная	
регулирования отпуска тепла в тепловые сети	(Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2013 г. – 863,4 Гкал/год (согласно


Показатели	Описание, значения
10. Котельная ул. Текстильная	Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя в сети отопления по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C).
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущененной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Показатели	Описание, значения
10. Котельная ул. Текстильная	
организации, уполномоченной на их эксплуатацию	

Таблица 2.3.11. Описание тепловой сети котельной ФКУ ИК-4

Показатели	Описание, значения
11. Котельная ФКУ ИК-4	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной ФКУ ИК-4 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	Тепловая сеть водяная четырехтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – стеклохолст; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): • для сети отопления: подключенная нагрузка 4,78 Гкал/ч; материальная характеристика (в двухтрубном исполнении) 126,33 м·м; протяженность 564,2 м.

Показатели	Описание, значения
11. Котельная ФКУ ИК-4	
	Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	На тепловой сети имеется 4 тепловые камеры. Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемника. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. Павильоны отсутствуют.
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	Регулирование отпуска теплоты на отопление рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} + (\Delta \tau - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$

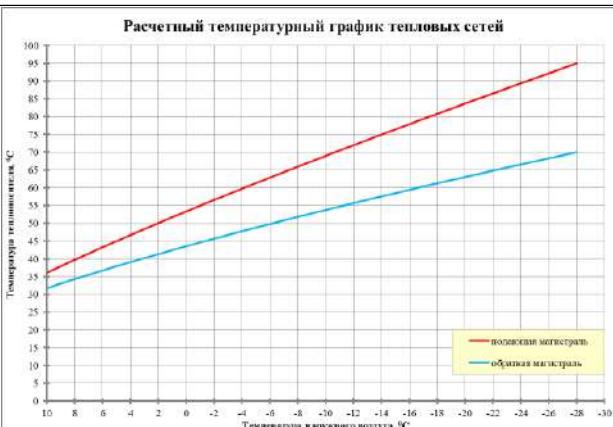Показатели	Описание, значения
11. Котельная ФКУ ИК-4	 <p>Температура теплоносителя, °C</p> <p>Температура наружного воздуха, °C</p> <p>— подачи магистраль — обратки магистраль</p>
	<p>Температура воды в сети горячего водоснабжения должна поддерживаться постоянной на уровне 60°C.</p> <p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Реально отпуск теплоты на отопление осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p> <p>Температура воды в системе горячего водоснабжения также поддерживается на требуемом уровне.</p>
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур	Гидравлические испытания проводятся

Показатели	Описание, значения
	11. Котельная ФКУ ИК-4
диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: • за 2013 г. – 2420,8 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя в сети отопления по температуре наружного воздуха (температураный график 95/70°C).
с) сведения о наличии	–

Показатели	Описание, значения
11. Котельная ФКУ ИК-4	
коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.13. Описание тепловой сети котельной д. Чудиново

Показатели	Описание, значения
1. Котельная д. Чудиново	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если такие имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной д. Чудиново принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.

Показатели	Описание, значения
1. Котельная д. Чудиново источников тепловой энергии	<p>Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – маты минераловатные; способ прокладки – подземная и надземная.</p> <p>Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Подключенная нагрузка -0,547 Гкал/г -Протяженность сети - 1176 м <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	<p>Количество тепловых камер – 3; павильоны отсутствуют.</p> <p>Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м,</p> <p>в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка.</p> <p>Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p>
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	<p>Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки.

Показатели	Описание, значения
1. Котельная д. Чудиново	<p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} + (\Delta\tau - 0,5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0,8} - 0,5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$  <p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.).</p> <p>Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p>
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур	Гидравлические испытания проводятся

Показатели	Описание, значения
1. Котельная д. Чудиново	
диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> за 2013 г. – 534,0 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температураный график 95/70°C); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии	–

Показатели	Описание, значения
1. Котельная д. Чудиново	
коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущеной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.14. Описание тепловой сети котельной д. Козлово

Показатели	Описание, значения
12. Котельная д. Козлово	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной д. Чудиново (МУП Вязниковского района «Коммунальные системы») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей,	Тепловая сеть водяная двухтрубная;

Показатели	Описание, значения
12. Котельная д. Козлово	
включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	<p>материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – маты минераловатные; способ прокладки – подземная.</p> <p>Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы,</p> <p>а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении):</p> <ul style="list-style-type: none"> • трубопровод $Dy76$ длиной 30 м; • материальная характеристика (в двухтрубном исполнении) 2,28 м·м. <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	Тепловые камеры и павильоны отсутствуют.
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	<p>Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p>

Показатели	Описание, значения
12. Котельная д. Козлово	$\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} + (\Delta \tau - 0.5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} - 0.5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$  <p>Температурный график тепловых сетей</p> <p>Концентрация теплоносителя, °С</p> <p>Температура наружного воздуха, °С</p> <p>— напрямая магистраль — обратная магистраль</p>
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p> <p>Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.).</p> <p>Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p>
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования	Гидравлические испытания проводятся регулярно.

Показатели	Описание, значения
12. Котельная д. Козлово	
капитальных (текущих) ремонтов	
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: • за 2013 г. – 14,0 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2013 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,	–

Показатели	Описание, значения
12. Котельная д. Козлово	
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Таблица 2.3.15. Описание тепловой сети котельной мкр. Ефимьево

Показатели	Описание, значения
13. Котельная мкр. Ефимьево, ул. Ефимьево, д. 26	
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения от котельной мкр. Ефимьево (МУП Вязниковского района «Коммунальные системы») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -28 °С.
б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 1.
в) параметры тепловых сетей,	Тепловая сеть водяная четырехтрубная;

Показатели	Описание, значения
13. Котельная мкр.	Ефимьево, ул. Ефимьево, д. 26
включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	<p>материал трубопроводов – сталь; тип изоляции – стеклохолст, стеклоткань; способ прокладки – надземная, частично подземная;</p> <p>начало эксплуатации – 2005 г.</p> <p>Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.</p> <p>В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном, песчаные грунты, с прослойками суглинков и глин. Основные параметры тепловых сетей отопления (в двухтрубном исполнении):</p> <p style="padding-left: 40px;">для сети отопления</p> <ul style="list-style-type: none"> -Подключенная нагрузка -5,643Гкал/г -Материальная характеристика-290,6 м²м -Протяженность сети - 1606 м <p style="padding-left: 40px;">для сети ГВС</p> <ul style="list-style-type: none"> -Подключенная нагрузка -0,337 Гкал/г -Протяженность сети - 1672 м <p>Расчёт тепловой нагрузки приведен в Приложении 2.</p>
г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	<p>Количество тепловых камер – 5; павильоны отсутствуют.</p> <p>Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка.</p> <p>Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p>
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их	Регулирование отпуска теплоты на отопление рекомендуется осуществлять качественно по расчетному

Показатели	Описание, значения																																				
13. Котельная мкр.	Ефимьево, ул. Ефимьево, д. 26																																				
обоснованности	<p>температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения):</p> $\tau_1 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} + (\Delta\tau - 0.5\theta) \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o};$ $\tau_2 = t_i + \Delta t \left(\frac{t_i - t_h}{t_i - t_o} \right)^{0.8} - 0.5\theta \frac{t_i - t_h}{t_i - t_o},$ <p>Расчетный температурный график тепловых сетей</p> <table border="1"> <caption>Данные для расчетного температурного графика</caption> <thead> <tr> <th>Температура наружного воздуха, °C</th> <th>Температура теплоносителя, °C (подачная магистраль)</th> <th>Температура теплоносителя, °C (обратная магистраль)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-10</td><td>35</td><td>30</td></tr> <tr><td>-8</td><td>40</td><td>35</td></tr> <tr><td>-6</td><td>45</td><td>40</td></tr> <tr><td>-4</td><td>50</td><td>45</td></tr> <tr><td>-2</td><td>55</td><td>50</td></tr> <tr><td>0</td><td>60</td><td>55</td></tr> <tr><td>2</td><td>65</td><td>60</td></tr> <tr><td>4</td><td>70</td><td>65</td></tr> <tr><td>6</td><td>75</td><td>70</td></tr> <tr><td>8</td><td>80</td><td>75</td></tr> <tr><td>10</td><td>85</td><td>80</td></tr> </tbody> </table> <p>Температура воды в сети горячего водоснабжения должна поддерживаться постоянной на уровне 60°C.</p> <p>Исходные данные, таблицы, графики находятся в Приложении 4.</p>	Температура наружного воздуха, °C	Температура теплоносителя, °C (подачная магистраль)	Температура теплоносителя, °C (обратная магистраль)	-10	35	30	-8	40	35	-6	45	40	-4	50	45	-2	55	50	0	60	55	2	65	60	4	70	65	6	75	70	8	80	75	10	85	80
Температура наружного воздуха, °C	Температура теплоносителя, °C (подачная магистраль)	Температура теплоносителя, °C (обратная магистраль)																																			
-10	35	30																																			
-8	40	35																																			
-6	45	40																																			
-4	50	45																																			
-2	55	50																																			
0	60	55																																			
2	65	60																																			
4	70	65																																			
6	75	70																																			
8	80	75																																			
10	85	80																																			
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	<p>Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°C, который соответствует расчетному (Приложение 4.).</p> <p>Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°C.</p>																																				
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении 3.																																				

Показатели	Описание, значения
13. Котельная мкр.	Ефимьево, ул. Ефимьево, д. 26
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Гидравлические испытания проводятся регулярно.
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Летние ремонты проводятся ежегодно.
н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	–
о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года	Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации: <ul style="list-style-type: none"> • за 2012 г. – 1748,92 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.).
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
р) описание типов	Тип присоединения потребителей к

Показатели	Описание, значения
13. Котельная мкр.	Ефимьево, ул. Ефимьево, д. 26
присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C); имеется нагрузка горячего водоснабжения с приготовлением горячей воды в помещении котельной и подачей потребителю (четырехтрубная система).
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущененной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	–
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	–
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	–
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	–
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	Бесхозяйных сетей не выявлено.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО город Вязники действует 26 источников централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл. 2.4.1. и на рис. 2.4.1. *Перечень подключённых объектов дан на примере котельной по ул. Чехова. Остальные 25 таблиц вынесены в приложение 3 и совмещены с гидравлическим расчётом.*

Таблица 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО город Вязники (по ул. Чехова)

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Отапливаемая площадь, м ²	Объем здания по наружному обмеру, м ³	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м ³ ·°С)	Расчетная температура внутри помещения, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии	Максимальная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
1	Жилой дом	ул. Комсомольская, д.22	2	1958	279,2	1589	0,48	18		0,035
2	Жилой дом	ул. Комсомольская, д.24	2	1968	190	835,4	0,568	18		0,022
3	ТСЖ "Ленина, 5"	ул. Ленина, д.5	5	1967	1744	7109,1	0,413	18		0,135
4	Жилой дом	ул. Ленина, д.11	4	1965	1885,4	7202,4	0,423	18		0,140
5	Жилой дом	ул. Ленина, д.13	5	1967	2573	10187,8	0,382	18		0,179
6	Жилой дом	ул. Ленина, д.16	2	1960	95,7	394,1	0,63	18		0,011
7	Жилой дом	ул. Ленина, д.18	2	1961	205,8	858,4	0,63	18		0,025
8	ТСЖ "Олимпиада"	ул. Ленина, д.19	9	1981	6072,1	26230,9	0,362	18		0,437
9	Жилой дом	ул. Ленина, д.21	5	1974	2887,4	13876,4	0,382	18		0,244
10	Жилой дом	ул. Ленина, д.23	9	1960	9467,1	36588,5	0,291	18		0,490
11	Жилой дом	ул. Ленина, д.24	2	1959	166,8	694,7	0,63	18		0,020
12	Жилой дом	ул. Ленина, д.29	2	1959	684,7	3713,2	0,475	18		0,081
13	Жилой дом	ул. Ленина, д.31	2	1959	198,6	821,7	0,64	18		0,024
14	Жилой дом	ул. Ленина, д.33	2	1958	166,1	712,9	0,506	18		0,017
15	Жилой дом	ул. Ленина, д.37	2	1977	244	1066	0,619	18		0,030
16	Жилой дом	ул. Чехова, д.39	2	1977	109,4	462,8	0,619	18		0,013
17	Жилой дом	ул. Чехова, д.17а	5	1971	2733,1	14095	0,382	18		0,248
18	ТСЖ "Каштан"	ул. Чехова, д.19	5	1972	2283,4	10823,3	0,382	18		0,190
19	ТСЖ "Виктория"	ул. Чехова, д.19а	5	1976	2942	11419,6	0,382	18		0,201
20	ТСЖ "Дом на Чехова"	ул. Чехова, д.25	5	1967	2130,3	8405,6	0,392	18		0,152
21	Жилой дом	ул. Чехова, д.36	2	1960	225	979,7	0,614	18		0,028
22	Жилой дом	ул. Чехова, д.39	2	1960	255,2	1275	0,609	18		0,036
23	Жилой дом	ул. Чехова, д.40	2	1960	297,1	1318	0,537	18		0,033
24	Жилой дом	ул. Чехова, д.42	2	1959	532,3	2377,7	0,495	18		0,054
25	Жилой дом	ул. Чехова, д.44	2	1958	269,9	1289	0,506	18		0,030
26	Жилой дом	ул. Чехова, д.46	2	1958	278,9	1228	0,609	18		0,034
27	Жилой дом	ул. Чехова, д.48	2	1975	211,3	943,6	0,609	18		0,026
28	Жилой дом	ул. Толстого, д.2/26	2	1963	279,7	1122	0,64	18		0,033
29	Жилой дом	ул. Толстого, д.16	2	1961	292,1	1285	0,609	18		0,036
30	Жилой дом	ул. Толстого, д.39	5	1984	2700,5	10941	0,392	18		0,192
31	Жилой дом	ул. Толстого, д.51/22	5	1981	2828,1	12093	0,392	18		0,218
32	Жилой дом	ул. 1 Мая, д.5	9	1983	4832,6	23335,6	0,382	18		0,410
33	ТСЖ "1 Мая, 7"	ул. 1 Мая, д.7	5	1962	4246,7	16675,9	0,382	18		0,293
34	Жилой дом	ул. 1 Мая, д.16/15	5	1968	3401,1	13513,2	0,382	18		0,237
35	Жилой дом	ул. 1 Мая, д.8	2	1959	249,6	1087,6	0,609	18		0,030
36	Жилой дом	ул. 1 Мая, д.14	5	1970	2264,4	8795	0,382	18		0,155
37	Жилой дом	ул. 1 Мая, д.16а	2	1983	244,1	1046,6	0,619	18		0,030
38	ТСЖ "1 Мая, 27"	ул. 1 Мая, д.27	5	1975	3367,3	13854,8	0,382	18		0,243
39	Жилой дом	ул. 1 Мая, д.10/34	2	1961	387,5	1787,4	0,524	18		0,043
40	ТСЖ "София"	ул. 1 Мая, д.33/21	5	1970	2958,7	12073,6	0,382	18		0,212
41	ТСЖ "Автомобилист"	ул. Стахановская, д.16	5	1981	2389,2	8279,6	0,382	18		0,145
42	Жилой дом	ул. Стахановская, д.19	5	1986	1180,6	5297,3	0,392	18		0,096
43	Жилой дом	ул. Стахановская, д.20	5	1978	3929,5	17124,4	0,382	18		0,301
44	Жилой дом	ул. Стахановская, д.21	5	1989	2785,7	12434	0,392	18		0,224
45	Жилой дом	ул. Стахановская, д.25	9	1987	767,3	29865	0,381	18		0,523
46	Жилой дом	ул. Стахановская, д.28	9	1988	7621,4	29141	0,381	18		0,511
47	Жилой дом	ул. Стахановская, д.30	5	1988	1639,5	6437,9	0,382	18		0,113
48	Жилой дом	ул. Виниевская, д.34	5	1982	538,5	23692,7	0,382	18		0,416
49	ЖСК №2	ул. Ленина, д.7	4		1440,8	7056,1	0,413	18		0,134
50	ЖСК №3	ул. 1 Мая, д.12/23	5		3362,6	13832,1	0,382	18		0,243
51	ЖСК №4	ул. Ленина, д.9	5		2356,1	9593,9	0,402	18		0,177
52	ЖСК №5	ул. Чехова, д.27	5		2301,1	9736,1	0,382	18		0,171
53	Школа №9	Стахановская, б/н	6		24456	0,341	16	0,0543	0,387	
54	Детский сад №25	ул. Чехова, д.29	6		3672	0,392	20	0,0555	0,073	
55	Детский сад №23	ул. Чехова, д.32	6		4436	0,392	20	0,0555	0,088	
56	Детский сад №26	ул. Толстого, б/н	6		4170	0,392	20	0,0555	0,083	
57	Детский сад №20	ул. 1 Мая, д.31	6		4570	0,392	20	0,0555	0,091	
58	Детский сад №29	ул. Комсомольская, д.28	6		4710	0,392	20	0,0555	0,094	
59	Поликлиника	ул. Толстого, д.4	12		16214	0,31	20	0,0708	0,258	
60	Магазин	ул. Стахановская, д.28	6		5987	0,392	15	0,054	0,106	
61	Аптека	ул. 1 Мая, д.27а	6		2696	0,413	18	0,0549	0,054	
62	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.16/15			655	0,382	18	0,034	0,012	
63	Администрат.здание	ул. Ленина, д.21	4		2967	0,444	18	0,049	0,064	
64	Парикмахерская	ул. Чехова, д.25	3		455,6	0,392	18	0,0457	0,009	
65	Магазин	ул. Ленина, д.21	4		3985	0,382	15	0,0483	0,069	
66	Магазин	ул. 1 Мая, д.33/21	4		864	0,382	15	0,0483	0,015	
67	Администрат.здание	ул. Чехова, д.19а	4		1193,3	0,382	15	0,0483	0,021	
68	Администрат.здание	ул. Ленина, д.21			1102,2	0,382	15	0,034	0,019	
69	Магазин	ул. 1 Мая, д.14	4		373,1	0,382	15	0,0483	0,006	
70	Магазин	ул. Ленина, д.13			333	0,382	15	0,034	0,006	
71	Администрат.здание	ул. Ленина, д.11			219	0,423	18	0,034	0,004	
72	Магазин	ул. Стахановская, д.30	4		2170	0,382	15	0,0483	0,037	
73	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.27а	4		1650	0,382	18	0,049	0,030	
74	Магазин	ул. Ленина, д.19	4		10276	0,362	15	0,0483	0,168	
75	Магазин	ул. Чехова, д.25	4		1894,4	0,392	15	0,0483	0,033	
76	Администрат.здание	ул. Чехова, д.25	4		618,1	0,392	18	0,049	0,012	
77	Администрат.здание	ул. Ленина, д.35	6		1738	0,444	18	0,0549	0,037	
78	Стом.поликлиника №2	ул. Толстого, д.4			165	0,413	18	0,034	0,003	
79	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.5			315	0,382	18	0,034	0,006	
80	Администрат.здание	ул. Чехова, д.17а			136,5	0,382	18	0,034	0,002	
81	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.33/21			583,9	0,382	18	0,034	0,011	
82	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.16/15			1696,2	0,382	18	0,034	0,031	
83	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.27			840,6	0,382	18	0,034	0,015	
84	Администрат.здание	ул. Чехова, д.19а			132	0,382	18	0,034	0,002	
85	Администрат.здание	ул. Ленина, д.29			326,2	0,475	18	0,034	0,007	
86	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.10/34			399,7	0,524	18	0,034	0,010	
87	Администрат.здание	ул. Ленина, д.37			108,9	0,619	18	0,034	0,003	
88	Администрат.здание	ул. Ленина, д.13			261,6	0,382	18	0,034	0,005	
89	Администрат.здание	ул. Ленина, д.39			107,7	0,619	18	0,034	0,003	
90	Администрат.здание	ул. Ленина, д.33			353,5	0,506	18	0,034	0,009	
91	Администрат.здание	ул. 1 Мая, д.14			103,3	0,382	18	0,034	0,002	
92	Администрат.здание	ул. Ленина, д.31			260,7	0,64	18	0,034	0,008	
93	Администрат.здание	ул. Стахановская, д.20			146,4	0,382	18	0,034	0,003	
94	Администрат.здание	ул. Чехова, д.36			127,1	0,614	18	0,034	0,004	
95	Администрат.здание	ул. Чехова, д.38			128,5	0,609	18	0,034	0,004	

10,031

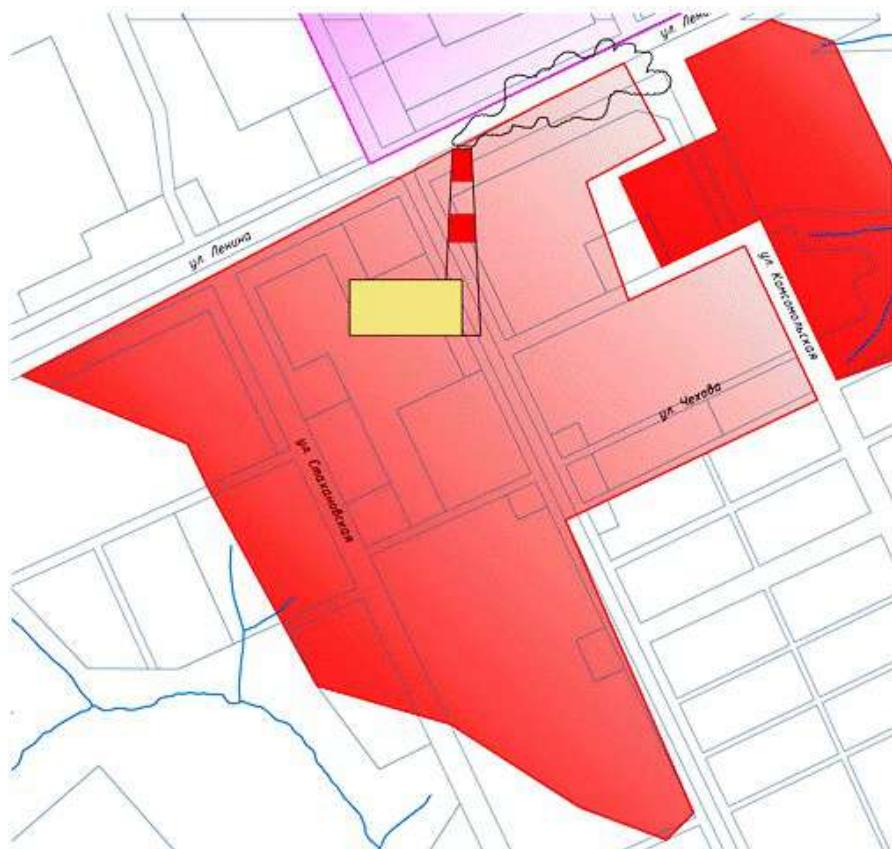


Рис. 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО город Вязники (по ул. Чехова)

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят, в основном, многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты – школы, детские учреждения, почтовые отделения, дома культуры, магазины, больницы, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, а также администрации населенных пунктов.

При этом в многоквартирных жилых домах, подключенных к тепловым сетям котельных, имеются случаи перехода отдельных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с установкой квартирных теплогенераторов – газовых котлов.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой

энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии МО город Вязники приведен в Приложении 2.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в табл. 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Тепловые нагрузки по котельным МО город Вязники (по договорам)

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
1.	ул. Герцена	7,996	3,24
2.	ул. К. Маркса	2,15	2,15
3.	ул. Кадров	1,16	0,378
4.	ул. Кутузова	1,48	0,597
5.	ул. Молодежная	7,507	3,289
6.	"Орион"	2,00	0,19
7.	ул. Свердлова	2,07	0,394
8.	ул. Сенькова	0,068	0,063
9.	"Текмаш"	18,48	5,60
10.	ул. Текстильная	2,15	1,122
11.	"Толмачево"	4,30	1,94
12.	ул. Чехова	18,39	10,75
13.	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	25,60	18,81
14.	ООО «Тепло»	2,73	2,60
15.	ОАО "Нововязниковское РТП"	11,80	2,35
16.	д. Козлово	0,52	0,11
17.	д. Чудиново	0,771	0,547
18.	ООО "Энергетик"	6,06	3,43
19.	"Ефимьево"	9,00	5,98
20.	ул. Комсомольская	8,42	4,189
21.	"Пищевик"	2,58	1,155
22.	мкр. Дечинский	8,13	4,68
23.	РЖД ст. Вязники	1,94	1,58
24.	ФКУ ИК-4	7,20	4,78
	Итого	152,5	79,92

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 – 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО город Вязники

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных мощности)		Потери тепловой энергии, % от отпущенной тепловой энергии	Потери теплоснабжения, % от отпущенной тепловой энергии
							Загрузка котельной, % от располагаемой мощности	Потери теплоснабжения, % от отпущенной тепловой энергии, Гкал/ч		
1.	ул. Герцена	7,996	7,9	0,04		3,24	4,056	41	0,64	-
2.	ул. К. Маркса	2,15	2,13	0,006		2,15	-0,068	101	0,048	-
3.	ул. Кадров	1,16	1,16	0,006		0,378	0,507	45	0,133	-
4.	ул. Кутузова	1,48	1,47	0,002		0,597	0,833	38	0,077	-
5.	ул. Молодежная	7,507	7,17	0,011		3,289	3,339	47	0,481	-
6.	"Орион"	2,00	1,20	0,00		0,19	0,98	16,2	0,03	13,7
7.	ул. Свердлова	2,07	1,76	0,002		0,394	1,311	22	0,059	-
8.	ул. Сенькова	0,068	0,07	0,001		0,063	0,006	86	0,004	-
9.	"Текмаш"	8,2	8,162	0,038		5,139	3,023	62,96		-
10.	ул. Текстильная	2,15	2,13	0,003		1,122	0,954	53	0,056	-
11.	"Толмачево"	4,30	4,25	0,027		4,02	0,209	95	0,021	-
12.	ул. Чехова	18,39	18,63	0,038		10,75	7,366	58	0,504	-
13.	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	25,60	25,60	0,90	24,70	18,81	5,79	77,0	0,11	0,6
14.	ООО «Тепло»	2,73	2,73	0,11	2,62	2,60	0,00	99,3	0,02	0,8
15.	ОАО "Нововязниковское РТП"	11,80	11,80	0,07	11,73	2,35	9,18	20,5	0,19	7,6
16.	д. Козлово	0,52	0,52	0,00	0,52	0,11	0,40	21,7	0,01	5,2
17.	д. Чудиново	0,771	0,77	0,004		0,547	0,068	88	0,022	-
18.	ООО "Энергетик"	6,06	2,56	0,16	2,40	3,43	-1,25	140,3	0,22	5,9
19.	"Ефимьево"	9,0	8,89	0,046		5,98	2,165	67	0,725	-
20.	ул. Комсомольская	8,42	7,47	0,038		4,189	2,983	56	0,307	-
21.	"Пищевик"	2,58	2,58	0,00	2,58	3,39	-0,81	131,4	0,00	0,0
22.	мкр. Дечинский	8,13	8,03	0,032		4,68	3,077	59	0,253	-
23.	РЖД ст. Вязники	1,94	1,94	0,25	1,68	1,58	0,00	94,7	0,10	6,1
24.	ФКУ ИК-4	7,20	7,20	0,21	6,99	4,78	1,55	69,4	0,65	12,0
	Итого	142,222	136,122	1,994	53,22	83,778	45,669		4,65	

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО город Вязники

№ п/п	Котельная	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Собственные нужды котельной, Гкал/год	Потери тепловой энергии, Гкал/год	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год	
					Всего	В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год
1.	ул. Герцена	11 126,87	206,63	3291,5	7 628,74	-
2.	ул. К. Маркса	5 016,91	30,25	244,54	4 742,12	-
3.	ул. Кадров	2 251,18	30,37	679,1	1 541,71	

№ п/п	Котельная	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Собственные нужды котельной, Гкал/год	Потери тепловой энергии, Гкал/год	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год	
					Всего	В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год
4.	ул. Кутузова	1 643,33	11,5	392,91	1 238,92	0,0
5.	ул. Молодежная	11 191,21	98,03	4 153,96	6 939,21	0,0
6.	"Орион"	528,1	10,6	70,9	446,6	0,0
7.	ул. Свердлова	1 679,21	14,11	510,48	1 154,63	0,0
8.	ул. Сенкькова	234,79	2,39	22,62	209,24	0,0
9.	"Текмаш"	-	-	-	-	0,0
10.	ул. Текстильная	2 785,9	14,51	285,38	2 486,01	0,0
11.	"Толмачево"	10 310,15	231,7	180,5	9 897,95	0,0
12.	ул. Чехова	29 829,24	331,1	4 356,63	25 141,51	0,0
13.	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	92192,0	2031,0	533,0	89628,0	85979,0
14.	ООО «Тепло»	10820,0	259,0	82,0	10479,0	10086,9
15.	ОАО "Нововязниковское ПТГ"	7162,7	166,0	528,8	6467,9	796,5
16.	д. Козлово	274,0	6,0	14,0	254,0	0,0
17.	д. Чудиново	1 024,75	19,83	110,91	894,01	0,0
18.	ООО "Энергетик"	12389,0	369,0	715,0	11305,0	0,0
19.	"Ефимьево"	20 678,94	400,14	6 260,09	14 018,71	0,0
20.	ул. Комсомольская	10 037,22	194,22	1 571,56	8 271,44	0,0
21.	"Пищевик"	4034,5			4034,5	0,0
22.	мкр. Дечинский	14 299,97	276,7	2 188,13	11 835,14	0,0
23.	РЖД ст. Вязники	6588,4	572,1	368,9	5647,4	3880,9
24.	ФКУ ИК-4	20642,2	486,9	2420,8	17734,5	7508,6
	Итого	258345,61	5494,69	24766,57	228083,67	108251

Дефициты мощности выявлены по следующим котельным:

1. Ул. К.Маркса;
2. ООО «Энергетик»;
3. «Пищевик».

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл. 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Балансы теплоносителя

№ п/п	Котельная	Установленная мощность, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Тип установки	Производительность водоподготовительных установок в номинальном режиме, м ³ /ч
1.	ул. Герцена	7,996	3,24	Фильтры Na-cationит (3 шт.)	10,00
2.	ул. К. Маркса	2,15	2,15	из водопровода	
3.	ул. Кадров	1,16	0,378	из водопровода	
4.	ул. Кутузова	1,48	0,597	из водопровода	
5.	ул. Молодежная	7,507	3,289	из водопровода	
6.	"Орион"	2,00	0,19	из водопровода	
7.	ул. Свердлова	2,07	0,394	из водопровода	
8.	ул. Сенькова	0,068	0,063	из водопровода	
9.	"Текмаш"	8,2	5,139	Фильтры Na-cationит (3 шт.)	3,50
10.	ул. Текстильная	2,15	1,122	из водопровода	
11.	"Толмачево"	4,30	4,02	Фильтры Na-cationит (4 шт.)	3,50
12.	ул. Чехова	18,39	10,75	Антинакипной аппарат АЭА-Т-350 (2 шт.)	350,00
13.	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	25,60	18,81	Фильтры Na-cationит (4 шт.), фильтры механические (3 шт.)	
14.	ООО «Тепло»	2,73	2,60	из водопровода	
15.	ОАО "Нововязниковское РТП"	11,80	2,35	Фильтры Na-cationит	3,00
16.	д. Козлово	0,52	0,11	из водопровода	
17.	д. Чудиново	0,78	0,60	из водопровода	
18.	ООО "Энергетик"	6,06	3,43	Фильтры Na-cationит ФИПа-2,0 (5 шт.)	10,00
19.	"Ефимьево"	9,00	10,467	Водоподготовительная установка	
20.	ул. Комсомольская	8,42	4,189	из водопровода	
21.	"Пищевик"	2,58	3,39	из водопровода	
22.	мкр. Дечинский	8,13	4,68	S/9000 MS (Twin)	3,80
23.	РЖД ст. Вязники	1,94	1,58	из водопровода	
24.	ФКУ ИК-4	7,20	4,78	из водопровода	
	Итого	142,23	88,318		383,80

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии МО город Вязники

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в Приложении 5.

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл. 2.10.1.

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО город Вязники

№ п/ п	Теплоснабжаю- щая организация	с 01.07.201 2- 30.08.201 2г.	с 01.09.201 2- 30.06.201 3г.	с 01.07.201 3- 30.06.201 4г.	с 01.07.201 4- 30.06.201 5г.	с 01.07.201 5- 30.06.201 6г.
1.	МУП Вязниковского района «Теплосервис»	1369,44	1443,58	1641,47	1718,40	1853,24
2.	ООО «Вязники Энергия»	-	-	-	-	2454,41
3.	МУП «Коммунальные системы»	-	-	2349,00	2467,34	2623,49
4.	ООО «Теплоресурс»	3225,28	3235,44	-	-	-
5.	ООО «Тепло» (ОАО «Вязниковский хлебокомбинат »)	968,82	1009,69	1254,94	1270,13	1320,50
6.	ООО «Энергетик»	1037,44	1037,44	1305,87	1358,96	1415,29
7.	ОАО «Нововязниковс- кое РТП»	1396,16	1446,51	1601,43	1641,37	1687,98
8.	Котельная ФКУ ИК-4	1116,72	1213,10	1422,43	1349,43	1401,75

9.	Дирекция тепло-водоснабжения ГЖД	1986,99	2097,58	2264,44	2343,66	2373,65
----	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Из статьи 23 **Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»*** следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

*Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года.

По состоянию на 2020 г. сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО город Вязники (табл. 2.11.1).

Анализ расчётов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные больше 20 Гкал/ч;
- умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/ч;
- децентрализованные от 1 до 3 Гкал/ч;
- автономные от 0,1 до 1 Гкал/ч;
- местные (поквартирные) до 0,1 Гкал/ч.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО город Вязники

№ п/п	Котельная	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд), Гкал/ч	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности	Категории классификации котельных по тепловой мощности	
						Категории классификации котельных по тепловой нагрузке	
1	ул. Герцена	7,996	3,24	4,056	41,0	умеренно централизованные	умеренно централизованные
2	ул. К. Маркса	2,15	2,15	-0,068	101	децентрализованные	децентрализованные
3	ул. Кадров	1,16	0,378	0,507	45	автономные	автономные
4	ул. Кутузова	1,48	0,597	0,833	38	автономные	автономные
5	ул. Молодежная	7,507	3,289	3,339	47	умеренно централизованные	умеренно централизованные
6	"Орион"	1,20	0,19	0,98	16,2	децентрализованные	автономные
7	ул. Свердлова	2,07	0,394	1,311	22	децентрализованные	автономные
8	ул. Сенькова	0,068	0,063	0,006	86	автономные	автономные
9	"Текмаш"	8,2	5,139	9,414	35	умеренно централизованные	умеренно централизованные
10	ул. Текстильная	2,15	1,122	0,954	53	децентрализованные	децентрализованные
11	"Толмачево"	4,3	4,02	0,954	95	умеренно централизованные	умеренно централизованные
12	ул. Чехова	18,39	10,75	7,366	58	умеренно централизованные	умеренно централизованные
13	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	24,70	18,81	5,79	77,0	централизованные	умеренно централизованные
14	ООО «Тепло»	2,62	2,60	0,00	99,3	децентрализованные	децентрализованные

№ п/п	Котельная	Категории классификации котельных по тепловой мощности						Категории классификации котельных по тепловой нагрузке
		Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд), Гкал/ч	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности	Категория классификации котельных по тепловой мощности	Категория классификации котельных по тепловой нагрузке	
15	ОАО "Нововязниковское РТП"	11,73	2,35	9,18	20,5	умеренно централизованные	децентрализованные	
16	д. Козлово	0,52	0,11	0,40	21,7	автономные	автономные	
17	д. Чудиново	0,77	0,60	0,547	88	автономные	автономные	
18	ООО "Энергетик"	2,40	3,43	-1,25	140,3	децентрализованные	умеренно централизованные	
19	"Ефимьево"	9,0	5,98	2,165	67	умеренно централизованные	умеренно централизованные	
20	ул. Комсомольская	8,42	4,189	2,98	56	умеренно централизованные	умеренно централизованные	
21	"Пищевик"	2,58	3,39	-0,81	131,4	децентрализованные	умеренно централизованные	
22	мкр. Дечинский	8,13	4,68	3,077	59	умеренно централизованные	умеренно централизованные	
23	РЖД ст. Вязники	1,68	1,58	0,00	94,7	децентрализованные	децентрализованные	
24	ФКУ ИК-4	6,99	4,78	1,55	69,4	умеренно централизованные	автономные	
	Ср. значение	5,67	3,49	2,22	65	умеренно централизованные	умеренно централизованные	

Анализ показал, что минимальный процент загрузки (менее 20%) имеют следующие источники тепловой энергии:

- «Орион»,
- ул. Сенькова,

Таким образом, по показателю загрузки вышеперечисленные котельные являются нерентабельными.

Перечень основных технических и технологических проблем системы теплоснабжения МО город Вязники представлен в табл. 2.11.2.

Таблица 2.11.2. Описание существующих технических и технологических проблем

№ п/п	Источник теплоснабжения	Описание существующих проблем	Примечание
1	ул. Герцена	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии 	Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета
2	ул. К. Маркса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дефицит тепловой мощности; 2. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии 	Требуется увеличение тепловой мощности котельной для возможности подключения многоквартирных жилых домов к системе ГВС; Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета
3	ул. Кадров	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%-ный износ котлоагрегатов «Энергия» (4 шт (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию котлов – 1973 г.); 2. Неудовлетворительное техническое состояние котельной (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию – 1973 г.); 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 4. Отсутствие водоподготовки 	Котлы «Энергия» (4 шт.) требуют замены
4	ул. Кутузова	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%-ный износ котлоагрегатов и «Универсал-6М» (2 шт.) (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию котлов – 1976 г.); 	Котлы и «Универсал-6М» (2 шт.) требуют замены; Требуется проведение

№ п/п	Источник теплоснабжения	Описание существующих проблем	Примечание
		2. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 4. Отсутствие водоподготовки	описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета
5	ул. Молодежная	1. Неудовлетворительное техническое состояние котельной (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию – 1972 г.); 2. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 4. Отсутствие водоподготовки	Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета
6	"Орион"	1. Неудовлетворительное техническое состояние котельной (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию – 1981 г.); 2. Нерентабельность котельной по проценту загрузки (менее 20%); 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 4. Отсутствие водоподготовки	Требуется ликвидация котельной
7	ул. Свердлова	1. 100%-ный износ котлоагрегатов «Тула-3» (3 шт.) (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию котлов – 1979 г.); 2. Неудовлетворительное техническое состояние котельной (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию – 1961 г.); 3. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 4. Высокие теплопотери трубопроводов тепловой сети (36,4% от общей отпускаемой тепловой энергии); 5. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 6. Отсутствие водоподготовки	Котлы «Тула-3» (3 шт.) требуют замены; Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета
8	ул. Сенькова	1. Отсутствие водоподготовки	
9	"Текмаш"	1. 100%-ный износ оборудования котельной (капитальные ремонтные работы не проводились с момента ввода в эксплуатацию – 1950 г.); 2. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии	Требуется полная реконструкция котельной или строительство новой с ликвидацией существующей; Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков;

№ п/п	Источник теплоснабжения	Описание существующих проблем	Примечание
			уточнение гидравлического расчета
10	ул. Текстильная	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие резерва мощности; 2. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии 	<p>Требуется увеличение тепловой мощности котельной для возможности подключения многоквартирных жилых домов к системе ГВС;</p> <p>Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета</p>
11	"Толмачево"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии 	
12	ул. Чехова	<ol style="list-style-type: none"> 1. Износ котлов ДКВр 10/13 (3 шт.) ; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 3. Отсутствие водоподготовки; 4. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети. 	<p>Котлы ДКВр 10/13 (3 шт.) требуют замены;</p> <p>Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета</p>
13	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%-ный износ тепловых сетей; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии 	
14	ООО «Тепло»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Невыгодность теплоснабжения сторонних потребителей от тепловых сетей котельной ООО «Тепло». 	<p>Требуется перевод сторонних потребителей на индивидуальное теплоснабжение</p>
15	ОАО "Нововязниковское РТП"		
16	д. Козлово	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 2. Отсутствие водоподготовки 	
17	д. Чудиново	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дефицит тепловой мощности; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 3. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети; 4. Высокие теплопотери трубопроводов тепловой сети (27,2% от общей отпускаемой тепловой энергии); 5. Отсутствие водоподготовки. 	<p>Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета</p>
18	ООО "Энергетик"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дефицит тепловой мощности; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 	Требуется полномасштабное техническое

№ п/п	Источник теплоснабжения	Описание существующих проблем	Примечание
		3. Неудовлетворительное состояние оборудования котельной; 4. Большие затраты на обслуживание котельной; 5. Несоответствие тарифов реальным затратам на производство и транспорт тепловой энергии; 6. Проблемы неплатежей;	первооружение
19	"Ефимьево"	1. Дефицит тепловой мощности; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии.	
20	ул. Комсомольская	1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 2. Остаточный ресурс 0% (дата ввода котельной в эксплуатацию 1968 г.), капитальные ремонты не проводились; 3. Отсутствие водоподготовки.	
21	"Пищевик"	1. Дефицит тепловой мощности; 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 3. Остаточный ресурс 0% (дата ввода котельной в эксплуатацию 1985 г.), капитальные ремонты не проводились; 4. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети. 5. Отсутствие водоподготовки.	Требуется проведение описи тепловой сети с определением длин и диаметров участков; уточнение гидравлического расчета
22	мкр. Дечинский	-	
23	РЖД ст. Вязники	1. Невыгодность теплоснабжения сторонних потребителей от котельной РЖД ст. Вязники.	Требуется перевод сторонних потребителей на индивидуальное теплоснабжение
24	ФКУ ИК-4	1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии; 2. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети. 3. Отсутствие водоподготовки. 4. Невыгодность теплоснабжения сторонних потребителей от котельной ФКУ ИК-4.	Требуется перевод сторонних потребителей на индивидуальное теплоснабжение

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.12.1.

Таблица 2.12.1. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

№ п/п	Расчетный элемент территориального деления	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год
1	Северо-западный жилой район	18,13	59844,1
2	Северный жилой район	25,88	109359,0
3	Центральный жилой район	29,92	87932,9
4	Восточный жилой район	4,43	14769,7
5	Юго-западный жилой район	4,78	20642,2
6	Южный жилой район (мкр. Нововязники)	7,36	23621,4
7	д. Козлово	0,11	274,0
	Итого	90,79	317022,3

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Решение жилищной проблемы в г. Вязники предполагает использование многообразия форм собственности и видов жилья. Острота жилищной проблемы не снижается, несмотря на тенденцию уменьшения численности населения. Для достижения даже не самых высоких мировых стандартов необходимо удвоить темпы жилищного строительства. Это требует не только строительства дорог и инженерной инфраструктуры, но и выбора территории новых жилых районов в пределах городского поселения.

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет 21,3 кв.м общей площади на 1 человека. Для г. Вязники, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья принимается норма средней жилищной обеспеченности 30 кв.м общей площади на человека.

В таблице №37 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Таблица 2.13.1. Расчет объемов нового жилищного строительства
(согласно Генеральному плану)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетный срок (2030 г.)
1.	Проектная численность населения	тыс. чел.	43,0
2.	Средняя жилищная обеспеченность на конец периода	кв.м общ.пл. на 1 чел.	30
3.	Требуемый жилищный фонд	тыс. кв.м общ. пл.	1300,0
4.	Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2005г.)	тыс. кв.м общ. пл.	898,9
5.	Убыль жилищного фонда	-,-	48,9 (5%)
6.	Существующий сохраняемый жилищный фонд	-,-	850,0

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетный срок (2030 г.)
7.	Объем нового жилищного строительства, всего в том числе: -4-5-этажная застройка -2-3 этажная застройка -усадебная застройка	тыс. кв.м общ. пл.	450,0 98,8 / 22% 159,2 / 35% 192,0 / 43%

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 43,0 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 1300,0 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 850,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

Таблица 2.13.2. Динамика движения жилищного фонда и населения на расчетный срок
(согласно Генеральному плану)

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В том числе по жилым районам					
			Север- ный (Старый город)	Северо Запад- ный	Центральный	Восточный (Толмачево)	Юго- Запад- ный	Ново- вязники
1.	Существующий жилищный фонд, всего, (тыс.кв.м)	898,9	114,4	175,5	349,9	130,5	19,3	109,3
2.	Население (тыс.чел)	42,2	6,0	8,2	16,2	6,1	0,9	4,8
3.	Убыль жилищного фонда (ориентировочно тыс.кв.м) ¹⁾	48,9 (5%)	15,4	10,7	12,2	2,8	-	7,8
4.	Сохраняемый жилищный фонд, всего, (тыс.кв.м)	850,0	99,0	164,8	337,7	127,7	19,3	101,5
5.	Ориентировочно население в сохраняемом фонде (тыс.чел.)	28,0	3,2	5,3	11,2	4,2	0,6	3,3
6.	Новое строительство, жилищный фонд (тыс.кв.м)	450,0	17,0	86,0	87,0	77,0	72,0	111,0
7.	Население (тыс. чел.)	15,0	0,5	2,7	3,0	2,7	2,3	3,8
8.	Всего жилищный фонд к концу расчетного срока, (тыс.кв.м)	1300,0	116,0	250,8	424,7	204,7	91,3	212,5

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В том числе по жилым районам					
			Северный (Старый город)	Северо-Западный	Центральный	Восточный (Толмачево)	Юго-Западный	
9.	Ориентировочно население к концу расчетного срока (тыс.чел.)	43,0	3,7	8,2	14,2	6,9	2,9	7,1

*Примечание:

1) общая убыль жилищного фонда составит 48,9 тыс.кв.м,

в том числе:

38,9 тыс.кв.м – ветхий и аварийный жилищный фонд.

10,0 тыс кв.м - по реконструкции

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

- многоэтажный секционный жилищный фонд 4-5 этажей, размещаемый в зоне реконструкции (Центральный, Северо-Западный и Восточный жилые районы), и на свободных площадках микр. Нововязники;

- малоэтажный жилищный фонд 2-3 этажа, размещаемый в зоне реконструкции (Северный жилой район), и на свободных площадках Северо-Западного, Юго-Западного, Восточного жилых районов и микр. Нововязники;

- усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные дома с приусадебными участками по 10-12 соток, располагаемые, во всех жилых районах.

Таблица 2.13.3. Распределение объемов нового жилищного строительства, тыс. кв. м общей площади на расчетный срок (согласно Генеральному плану)

№ п/п	Наименование жилых массивов	Всего	В том числе:		
			Секционная застройка 4-5 этажей	2-3 этажная застройка	1-2 этажная индивидуальная застройка
1.	Северный жилой район (Старый город)	17,0	-	7,0	10,0
2.	Северо-Западный жилой район	86,0	18,8	17,2	50,0
3.	Центральный жилой район	87,0	17,5	37,5	32,0
4.	Восточный жилой район (Толмачево)	77,0	19,0	34,0	24,0
5.	Юго-Западный жилой район	72,0	-	36,0	36,0
6.	Южный жилой район (мкр-он Нововязники)	111,0	43,5	27,5	40,0
	ИТОГО по городу:	450,0	98,8	159,2	192,0
	% к итогу	100%	22%	35%	43%

При этом средняя норма заселения на человека составит в секционных много квартирных многоэтажных и малоэтажных домах от 25 кв.м общей площади на чел.; в индивидуальной усадебной застройке от 40 кв.м общей площади на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 6,7 до 22,0 тыс.кв.м общей площади в год.

Новое строительство будет вестись преимущественно на свободных территориях (около 90 % всей отводимой территории). Остальная часть в районах выборочной реконструкции, преимущественно в центральной части города.

Под малоэтажную усадебную застройку резервные территории предусмотрены на свободных площадках в районе д. Быковка, д. Больмотиха и д. Селище (109 га). Под секционную 4-5 застройку резервируются площадка выше микр. Ефимьево и площадка в микр. Нововязники (17 га). Под 2-3 застройку резервируется площадки в Восточном, Юго-Западном и Центральном жилых массивах и микр. Нововязники (90 га). На резервных территориях можно разместить около 530,0 тыс.кв.м общей площади и расселить порядка 18,0 тыс. человек.

Генеральным планом во всех районах нового жилищного строительства предлагается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов: детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет муниципальных средств.

Кроме того, необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

Таблица 2.13.4. Расчет проектной потребности в основных учреждениях обслуживания (согласно Генеральному плану)

N п/п	Наименование учреждений и предприятий	Единица измерения	Норма СНиП на 1000 жителей	Требуется по норме	Сущест- вующ. сохраняем	Новое строите- льство
Учреждения образования						
1	Детские дошкольные учреждения	Мест	50-55	2360	2070	290
2	Общеобразовательные школы	Мест	125-135	5805	4415	1390
Учреждения здравоохранения						
4	Больница	Коек	11,5	720	460	260
5	Поликлиника	Пос/см	30,2	1300	1130	170
Учреждения культуры и искусства						
6	Дома культуры, клубы	Мест	80	3440	1600	1840
7	Кинотеатры	Мест	25	1075	400	675
8	Библиотека	Тыс.ед.хр	5	215	188	27
Физкультурно-спортивные сооружения						
9	Спортивные залы	Кв.м	60	2580	1170	1410

N п/п	Наименование учреждений и предприятий	Единица измерения	Норма СНиП на 1000 жителей	Требуется по норме	Существующ. сохраняем	Новое строительство
10	Бассейны	Кв.м.з.в	20	860	98	762
Торговля и общественное питание						
11	Магазины смешанной торговли	Кв.м торг.пл.	280	12040	16060	По радиусам доступности
12	Предприятия общественного питания	Пос.мест	40	1720	530	1190
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания						
13	Предприятия бытового обслуживания	Раб.мест	7	300	180	120
14	Баня	Мест	5	215	150	65
15	Пожарное депо	Автомоб	0,4-0,2	17	9	8
16	Гостиница	мест	6	258	101	157

Таблица 2.13.5. Расчет проектной емкости детских дошкольных и школьных учреждений (согласно Генеральному плану)

Наименование планировочных районов	Ориентировочная численность населения тыс.чел.	Общеобразовательные школы			Детские дошкольные учреждения		
		Требуемая емкость	Сущ.сохраняем. емкость	Новое стр-во	Требуемая емкость	Сущ.сохраняем. емкость	Новое стр-во
Северный р-он (Старый город)	3,7	500	690	-	200	150	50
Северо-Западный р-он	8,2	1107	1200	-	450	450	-
Центральный р-он	14,2	1917	2025	-	790	850	-
Восточный р-он (Толмачево)	6,9	930	-	930	380	280	100
Юго-Западный р-он	2,9	390	-	-	150	-	90
Южный район (Нововязники)	7,1	960	500	460	390	340	50
Всего	43,0	5805	4415	1390	2360	2070	290

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020 г. построить 204,0 тыс. м² жилья, из них:

- 40 тыс. м² – приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5;
- 64,0 тыс. м² – этажностью от 2 до 3;
- 100 тыс.м² – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м² общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28°C.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 9 Гкал/ч.

Теплоснабжение секционной застройки предполагается от существующих котельных в соответствующих районах города.

Теплоснабжение застройки усадебного типа осуществляется от поквартирных источников тепла.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в табл. 2.14.1.

Таблица 2.14.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень работ	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.	Ориентировочный срок реализации	Источник финансирования
1.	Строительство новой газовой котельной ул. Чехова	1. Ликвидация котельной ул. Чехова; 2. Строительство новой газовой котельной	116 000,0	2021-2025 гг.	Внебюджетные средства
2.	Строительство новой газовой котельной вместо 2-х имеющихся котельных «Текмаш» и «Молодежная»	1. Ликвидация котельных «Текмаш» и «Молодежная»; 2. Строительство одной новой газовой котельной вместо 2-х имеющихся котельных «Текмаш» и «Молодежная».	94 442,0	2021-2025 гг.	Внебюджетные средства
3.	Строительство новой тепловой сети для объединения тепловых нагрузок котельных «Текмаш» и «Молодежная»	1. Строительство новой тепловой сети для объединения тепловых нагрузок котельных «Текмаш» и «Молодежная»	11 000,0	2025 г.	Внебюджетные средства
4.	Ликвидация котельной «Ярополье»	1. Ликвидация котельной «Ярополье»; 2. Перевод объектов котельной на индивидуальное теплоснабжение.	8 000,0	2016-2017 гг.	Внебюджетные средства
5.	Строительство новой газовой котельной «Орион»	1. Ликвидация котельной «Орион»; 2. Строительство новой газовой котельной	10 000,0	2016-2017 гг.	Внебюджетные средства
6.	Ликвидация котельной ул. Кутузова	1. Ликвидация котельной ул. Кутузова; 2. Перевод объектов котельной на индивидуальное теплоснабжение	13 400,0	2021-2025 гг.	Внебюджетные средства
7.	Строительство новой газовой котельной ул. Свердлова	1. Ликвидация котельной ул. Свердлова; 2. Строительство новой газовой котельной	16 351,0	2022- 2025 гг.	Внебюджетные средства
8.	Строительство новой газовой котельной ул. Кадров	1. Ликвидация котельной ул. Кадров; 2. Строительство новой газовой котельной	17 500,0	2022- 2025 гг.	Внебюджетные средства
9.	Строительство новой газовой котельной ул. Текстильная мкрн. Нововязники	1. Ликвидация котельной ул. Текстильная; 2. Строительство новой газовой котельной	24 857,0	2022- 2025 гг.	Внебюджетные средства
10.	Строительство новой газовой котельной ул. К.Маркса мкрн. Нововязники	1. Ликвидация котельной ул. К. Маркса; 2. Строительство новой газовой котельной	27 657,0	2022- 2025 гг.	Внебюджетные средства
11.	Строительство новой газовой	1. Ликвидация котельной ул. Герцена;	34 500,0	2023- 2024 гг.	Внебюджетные

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень работ	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.	Ориентировочный срок реализации	Источник финансирования
	котельной ул. Герцена	2. Строительство новой газовой котельной			средства
12.	Строительство новой газовой котельной ул. Комсомольская	1. Ликвидация котельной ул. Комсомольская; 2. Строительство новой газовой котельной	50 800,0	2023- 2024 гг.	Внебюджетные средства
13.	Строительство новой газовой котельной ул. Мичуринская	1. Ликвидация котельной ул. Мичуринская; 2. Строительство новой газовой котельной	30 592,0	Сентябрь 2016 г.	Внебюджетные средства
14.	Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичуринская	1. Перекладка тепловых сетей от котельной ул.Мичуринская	75 692,1	Декабрь 2015 г.	Внебюджетные средства
15.	Строительство новой газовой котельной ул. Сенькова	1. Ликвидация котельной ул. Сенькова; 2. Строительство новой газовой котельной	1 500,0	2022- 2025 гг.	Внебюджетные средства
16.	Строительство новой газовой котельной ул.Пушкинская («Пищевик»)	1. Ликвидация котельной «Пищевик»; 2. Строительство новой газовой котельной	24 857,0	2022- 2025 гг..	Внебюджетные средства
17.	Реконструкция тепловых сетей от котельной ул.Пушкинская («Пищевик»)	1. Перекладка тепловых сетей от котельной ул.Пушкинская («Пищевик»)	27 480,0	2023 г.	Внебюджетные средства
18.	Строительство новой газовой котельной д. Чудиново	1. Ликвидация котельной д. Чудиново; 2. Строительство новой газовой котельной	17 500,0	2024- 2025 гг.	Внебюджетные средства
19.	Ликвидация котельной д. Пески	1. Ликвидация котельной д. Пески; 2. Перевод объектов котельной д. Пески на индивидуальное теплоснабжение	1 600,0	2016-2017 гг.	Внебюджетные средства
20.	Модернизация существующей газовой котельной ул.Ефимьево	1. Установка оборудования для работы котельной в автоматическом режиме; 2. Замена теплообменника	4 000,0	Ноябрь 2016 г.	Внебюджетные средства
21.	Реконструкция тепловых сетей от котельной ул.Ефимьево	1. Перекладка тепловых сетей от котельной ул.Ефимьево	39 400,0	Ноябрь 2016 г.	Внебюджетные средства
22.	Модернизация существующей газовой котельной мкр.«Дечинский»	1. Установка оборудования для работы котельной в автоматическом режиме; 2. Замена теплообменника	4 000,0	Ноябрь 2016 г.	Внебюджетные средства
23.	Реконструкция тепловых сетей от котельной	1. Перекладка тепловых сетей от котельной мкр.Дечинский	42 000,0	Ноябрь 2016 г.	Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень работ	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.	Ориентировочный срок реализации	Источник финансирования
	мкр.Дечинский				
24.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной ул. Герцена	1. Ликвидация участка тепловых сетей ул. Октябрьская; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов: № 2, 4, 6, 10, 14, 16 ул. Октябрьская; 3. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 34, ул. Герцена.	2000,0	2016-2025 гг.	Внебюджетные средства
25.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной ул. Молодежная	1. Ликвидация участков тепловых сетей; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов: • № 4/2, №7 ул. Володарского; • №18/3, ул. Калинина; • № 8 ул. Спортивная; • № 14 ул. Молодежная.	2 600,0	2016-2025 гг.	Внебюджетные средства
26.	Ликвидация теплового пункта и тепловых сетей котельной РЖД	1. Ликвидация теплового пункта и тепловых сетей; 2. Реконструкция газопроводов до газораспределительной сети по ул. Привокзальная; 3. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов с учетом необходимости увеличения пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения: № 11 ул. Привокзальная	400,0	2016-2017 гг.	Внебюджетные средства
27.	Перевод сторонних потребителей котельной ООО «Тепло» к другим источникам теплоснабжения	1. Переподключение объектов котельной ООО «Тепло» (ул. Б.Хмельницкого, д.33) к котельной на ул. Кадров	800,0	2018-2019 гг.	Бюджет Вязниковского района
28.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных объектов котельной ул. Ефимьево	1. Ликвидация участка тепловых сетей; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ефимьево.	800,0	2016-2017 гг.	Внебюджетные средства
29.	Гидравлические расчеты тепловых сетей МО «Город	1. Проведение детальной инвентаризации тепловых сетей для определения реальных длин,	1 000,0	2016-2018 гг.	Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень работ	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.	Ориентировочный срок реализации	Источник финансирования
	«Вязники»	диаметров участков и конфигурации тепловых сетей; 2. Уточнение тепловых нагрузок объектов; 3. Проведение уточненных гидравлических расчетов тепловых сетей МО «Город Вязники»; Проведение гидравлической увязки участков тепловых сетей; установка дросселирующих диафрагм (или балансировочных клапанов) на абонентских вводах.			
30.	Перевод сторонних потребителей котельной ИК-4 на индивидуальное теплоснабжение	Перевод объектов котельной ИК-4 (микрорайон «Южный» в жилых домах №№ 23, 41, 23-а, 19, 17, 44, 25, 27, 29, 31, 47, 45, 43-а) на индивидуальное теплоснабжение с учетом необходимости увеличения пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения.	8 000,0	2016-2019 гг.	Внебюджетные средства
31.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной РТП (ОАО «Нововязниковское РТП»)	1. Ликвидация участка тепловых сетей; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 90 по ул. Механизаторов мкрн.Нововязники. 3. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 100 по ул. Механизаторов мкрн.Нововязники.	1000,0	2016-2020 гг.	Внебюджетные средства
32.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной ул. Чехова	1. Ликвидация участка тепловых сетей; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов №№ 16, 18, 24, 39 по ул. Ленина, жилого дома № 24 по ул. Комсомольская с учетом установки отопительных газовых котлов в квартирах жилых домов вместо проточных водонагревателей и реконструкции внутридомовых газопроводов.	2 900,0	2016-2025 гг.	Внебюджетные средства
33.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной д.	1. Ликвидация участка тепловых сетей; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов с учетом необходимости увеличения	1000,0	2016-2020 гг.	Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень работ	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.	Ориентировочный срок реализации	Источник финансирования
	Чудиново	пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения: <ul style="list-style-type: none"> • № 8, ул. Центральная, д. Чудиново; • № 27, ул. Полевая, д. Чудиново; • № 3, пер. Зеленый, д. Чудиново. 			
34.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной «Текмаш»	1. Ликвидация участка тепловых сетей. 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение объектов насосно-фильтровальной станции (насосная, гараж, фильтровальная станция, НФС, хлораторная, галерея (горизонт. отстойник) по адресу: г. Вязники, ул. Металлистов	500,0	2018 г.	Бюджет Вязниковского района
35.	Перевод сторонних потребителей котельной ОАО «Вязниковский льняной комбинат» на индивидуальное теплоснабжение	1. Ликвидация участка тепловых сетей; 2. Перевод сторонних потребителей котельной ОАО «Вязниковский льняной комбинат» на индивидуальное теплоснабжение.	5 000,0	2018-2020 гг.	Внебюджетные средства
36.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной микрорайона Дечинский	1. Ликвидация участка тепловых сетей ул. Октябрьская; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 17 микрорайона Дечинский с учетом необходимости увеличения пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения.	4000,0	2020 г.	Внебюджетные средства
37.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной по ул. Мичуринская	1. Ликвидация участка тепловых сетей ул. Октябрьская; 2. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 85 по ул. Мичуринская с учетом необходимости увеличения пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения.	2700,0	2020 г.	Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень работ	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.	Ориентировочный срок реализации	Источник финансирования
38.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной по ул. Комсомольская	1. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 5 по ул. Новая с учетом необходимости увеличения пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения.	500,0	2024-2025	Внебюджетные средства
39.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной по ул. Текстильная	1. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 1 по пер.1-й Октябрьский с учетом необходимости увеличения пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения.	250,0	2024-2025	Внебюджетные средства
40.	Перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда объектов котельной ООО «Пищевик» по ул. Пушкинская	1. Перевод на индивидуальное теплоснабжение жилого дома № 10 по ул. Благовещенская, жилого дома № 5а по ул. Пушкинская с учетом необходимости увеличения пропускной способности наружных и внутренних сетей газоснабжения.	2500	2024-2025	Внебюджетные средства
41.	Реконструкция газовой котельной с заменой котлов ул. Сенькова , д. 1/2	Выполнение работ по установке котельного оборудования и системы автоматики	3310,0	2023	Внебюджетные средства
42.	Реконструкция газовой котельной с заменой котлов ул. Свердлова , д. 15	Выполнение работ по установке котельного оборудования и системы автоматики	3277,0	2023	Внебюджетные средства
43.	1. Реконструкция, модернизация газовой котельной с заменой оборудования (котлы, горелки, насосы рециркуляции котлов, сетевые насосы), переподключение тепловой сети от котельной по ул. Комсомольская к котельной по ул. Владимирская, д. 5а	Замена котлов насосного оборудования, шкафов автоматизации (г. Вязники, ул. Владимирская, д. 5а)	10 850,00	2023 г.	Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень работ	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.	Ориентировочный срок реализации	Источник финансирования
	2. Реконструкция, модернизация тепловой сети от котельной	Частичная замена существующих тепловых сетей (г. Вязники, ул. Владимирская, д. 5а)	2 500,00	2030-2031 гг.	

III. Схема теплоснабжения

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

№ п/п	Котельная	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017-2021 гг.	2022-2026 гг.
1	ул. Герцена	3,39	3,39	2,45	1,89	1,89	1,89
2	ул. К. Маркса	2,08	2,08	2,89	3,56	3,56	3,56
3	ул. Кадров	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
4	ул. Кутузова	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
5	ул. Молодежная	3,15	3,15	0	0	0	0
6	"Орион"	0,19	0,19	0,19	0	0	0
7	ул. Свердлова	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
8	ул. Сенькова	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9	"Текмаш"	5,60	5,60	8,95	8,95	8,95	8,95
10	ул. Текстильная	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
11	"Толмачево"	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
12	ул. Чехова	10,9	10,93	10,93	10,93	10,9	10,93
13	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	18,8	18,81	18,81	18,81	18,8	18,81
14	ООО «Тепло»	2,60	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
15	ОАО "Нововязниковское РТП"	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
16	д. Козлово	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
17	д. Чудиново	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

№ п/п	Котельная	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017-2021 гг.	2022-2026 гг.
18	ООО "Энергетик"	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
19	"Ефимьево"	10,4	10,40	10,40	10,40	10,4	10,40
20	ул. Комсомольская	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
21	"Пищевик"	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
22	мкр. Дечинский	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
23	РЖД ст. Вязники	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
24	ФКУ ИК-4	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 2, часть 3.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей

№ п/п	Котельная	Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч									
		Подключенная нагрузка (базовый уровень), 2012 год, Гкал/ч									
24	ФКУ ИК-4	6,99	4,78	1,55	69,4	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
	Сумма	143,82	90,79	44,09	1670,4	90,4	89,46	89,19	89,11	89,11	89,07

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО город Вязники, определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период, – переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов на газовом топливе.

Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Глава 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе схемы газификации.

Глава 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии

согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Глава 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)



Рис. 2.7.1. Зоны действия источников тепловой энергии на территории МО город Вязники

В соответствии с зонами действия источников тепловой энергии на территории МО город Вязники, указанными на рисунке 2.7.1, в качестве единой теплоснабжающей организации определены следующие:

1. Юго-западный жилой район – МУП Вязниковского района «Фонд»;
2. Центральный жилой район:
 - районы, расположенные в зоне I – МУП Вязниковского района «Фонд»;
 - районы, расположенные в зоне II – МУП Вязниковского района «Фонд»;
3. Северо-западный жилой район:
 - районы, расположенные в зоне I – МУП Вязниковского района «Фонд»;
 - районы, расположенные в зоне II – МУП Вязниковского района «Фонд»;
4. Северный жилой район:

- районы, расположенные в зоне I – ОАО «Вязниковский льняной комбинат»;
- районы, расположенные в зоне II – ООО «Энергетик»;
- 5. Восточный жилой район – МУП Вязниковского района «Фонд»;
- 6. Южный жилой район:
 - районы, расположенные в зоне I – МУП Вязниковского района «Фонд»;
 - районы, расположенные в зоне II – «Владимирский участок Горьковского регионального центра Дирекции теплоснабжения ГЖД»;
 - районы, расположенные в зоне III – ОАО «Нововязниковское РТП».

Глава 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Глава 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Глава 10. Перспективные балансы теплоносителя.

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70°C.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии максимального потребления теплоносителя и для подпитки системы теплоснабжения приведены в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

№ п/п	Котельная	Объем теплоносителя, м3/час	Объем потерь теплоносите- ля, м3/час	Объем теплоносителя, м3/час Первая очередь 2016г.	Объем теплоносителя, м3/час Расчетный срок 2026г.
1.	ул. Герцена	10,00	1,27	10,00	10,00
2.	ул. К. Маркса	157,24	22,72	157,24	157,24
3.	ул. Кафров	17,10	2,31	17,10	17,10
4.	ул. Кутузова	40,07	7,68	40,07	40,07
5.	ул. Молодежная	109,90	17,93	109,90	109,90
6.	"Орион"	14,36	1,82	14,36	14,36
7.	ул. Свердлова	14,30	4,90	14,30	14,30
8.	ул. Сенькова	4,54	0,03	4,54	4,54
9.	"Текмаш"	3,50	0,34	3,50	3,50
10.	ул. Текстильная	102,05	22,87	102,05	102,05
11.	"Толмачево"	3,50	0,26	3,50	3,50
12.	ул. Чехова	350,00	55,30	350,00	350,00
13.	ОАО «Вязниковский льняной комбинат»	1421,94	142,19	1421,94	1421,94
14.	ООО "Тепло"	196,55	21,62	196,55	196,55
15.	ОАО "Нововязниковское РТП"	3,00	0,33	3,00	3,00
16.	д. Козлово	8,32	0,91	8,32	8,32
17.	д. Чудиново	45,36	4,99	45,36	45,36

18.	ООО "Энергетик"	10,00	1,10	10,00	10,00
19.	"Ефимьево"	362,86	39,91	362,86	362,86
20.	ул. Комсомольская	359,08	39,50	359,08	359,08
21.	"Пищевик"	256,27	28,19	256,27	256,27
22.	мкр. Дечинский	3,80	0,42	3,80	3,80
23.	РЖД ст. Вязники	119,44	13,14	119,44	119,44
24.	ФКУ ИК-4	166,77	25,23	166,77	166,77

Объем подпитки определен в соответствии с пунктом 6.16 и 6.18 СНиП 41-02-2003 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Тепловые сети».

Перечень схем котельных:

1. «ГЖД»
2. ул. Герцена
3. ИК 4
4. ул. Кадров
5. ул. К. Маркса
6. ул. Кутузова
7. ул. Молодежная
8. «Орион»
9. ул. Свердлова
10. д. Чудиново
11. ул. Сенькова
12. мкр. Дечинский ГВС
13. мкр. Дечинский Отопление
14. Пески
15. РТП Нововязники
16. ул. Комсомольская
17. ул. Ефимьево
18. ул. Чехова
19. «Пищевик»
20. мкр. Текмаш (ул. Металлистов)
21. ул. Текстильная
22. мкр. Толмачево (ул. Мичуринская)
23. МБУ СОК «Чемпион» (ул. Владимирская д. 5а)